




Kelder
blijft ongewijzigd




Begane Grond




1e Verdieping



2e Verdieping

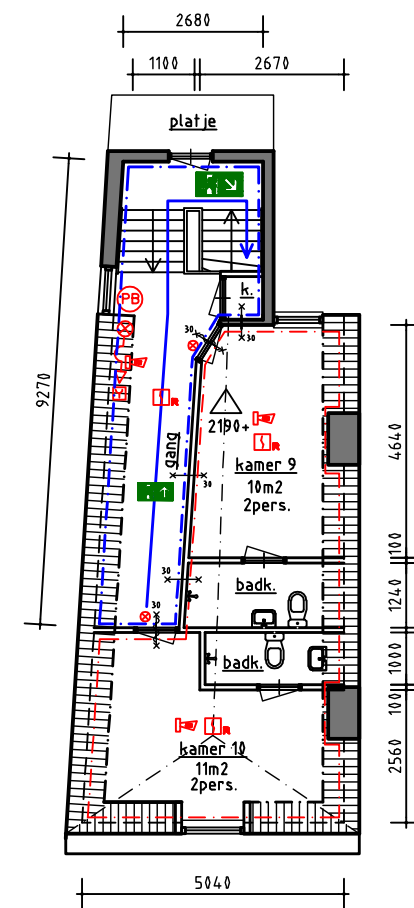


3e Verdieping




Dwars Doorsnede
blijft ongewijzigd



Voorgevel
blijft ongewijzigd



Zijgevel
tbv wijziging
privékamer



Achtergevel
blijft ongewijzigd

Behoort bij besluit
BWT 1512283
Gemerkt 3

**Gemeente
Amsterdam
Centrum**



Situatie schaal 1:1000



Renvooi:

- (PB) poederblusser
- ⊗ brandslanghaspel
- optische rookmelder volgens NEN 2535
- deurmagneet
- [BMC] brandmeldcentrale volgens NEN 2535 met bewaking, ontruimingsinstallatie type B aangevuld met automatische ontruiming conform NEN 2575
- ⚡ akoestische signaalgever slow-whoop
- handbrandmelder
- ⊙ nevenindicator

- vluchtroute aanduiding volgens NEN-EN 1838 en NEN-EN-ISO 7010
- nooduitgang bij deuren of doorgang tevens noodverlichting
- vluchtroute aanduiding trap af rechts tevens noodverlichting
- vluchtroute aanduiding linksaf tevens noodverlichting

- brand/rook compart. verblijfsgebied
- brand/rook compartiment vluchtweg
- vluchtroute
- 30min brandw. en zelfsluitende deur
- 30min brandwerende scheiding

ho
area architecten

project: Hotel Kerkstraat 42 te Amsterdam

betreft : Nieuwe situatie tbv Omgevingsvergunningaanvraag
wijziging privékamer naar 2 persoons hotelkamer.

schaal: 1:100
datum: 27.10.2014

get.: AVB
gew.: 04.12.2014

1415.BA.02