


CONSTRUCTIEOVERZICHT DAK

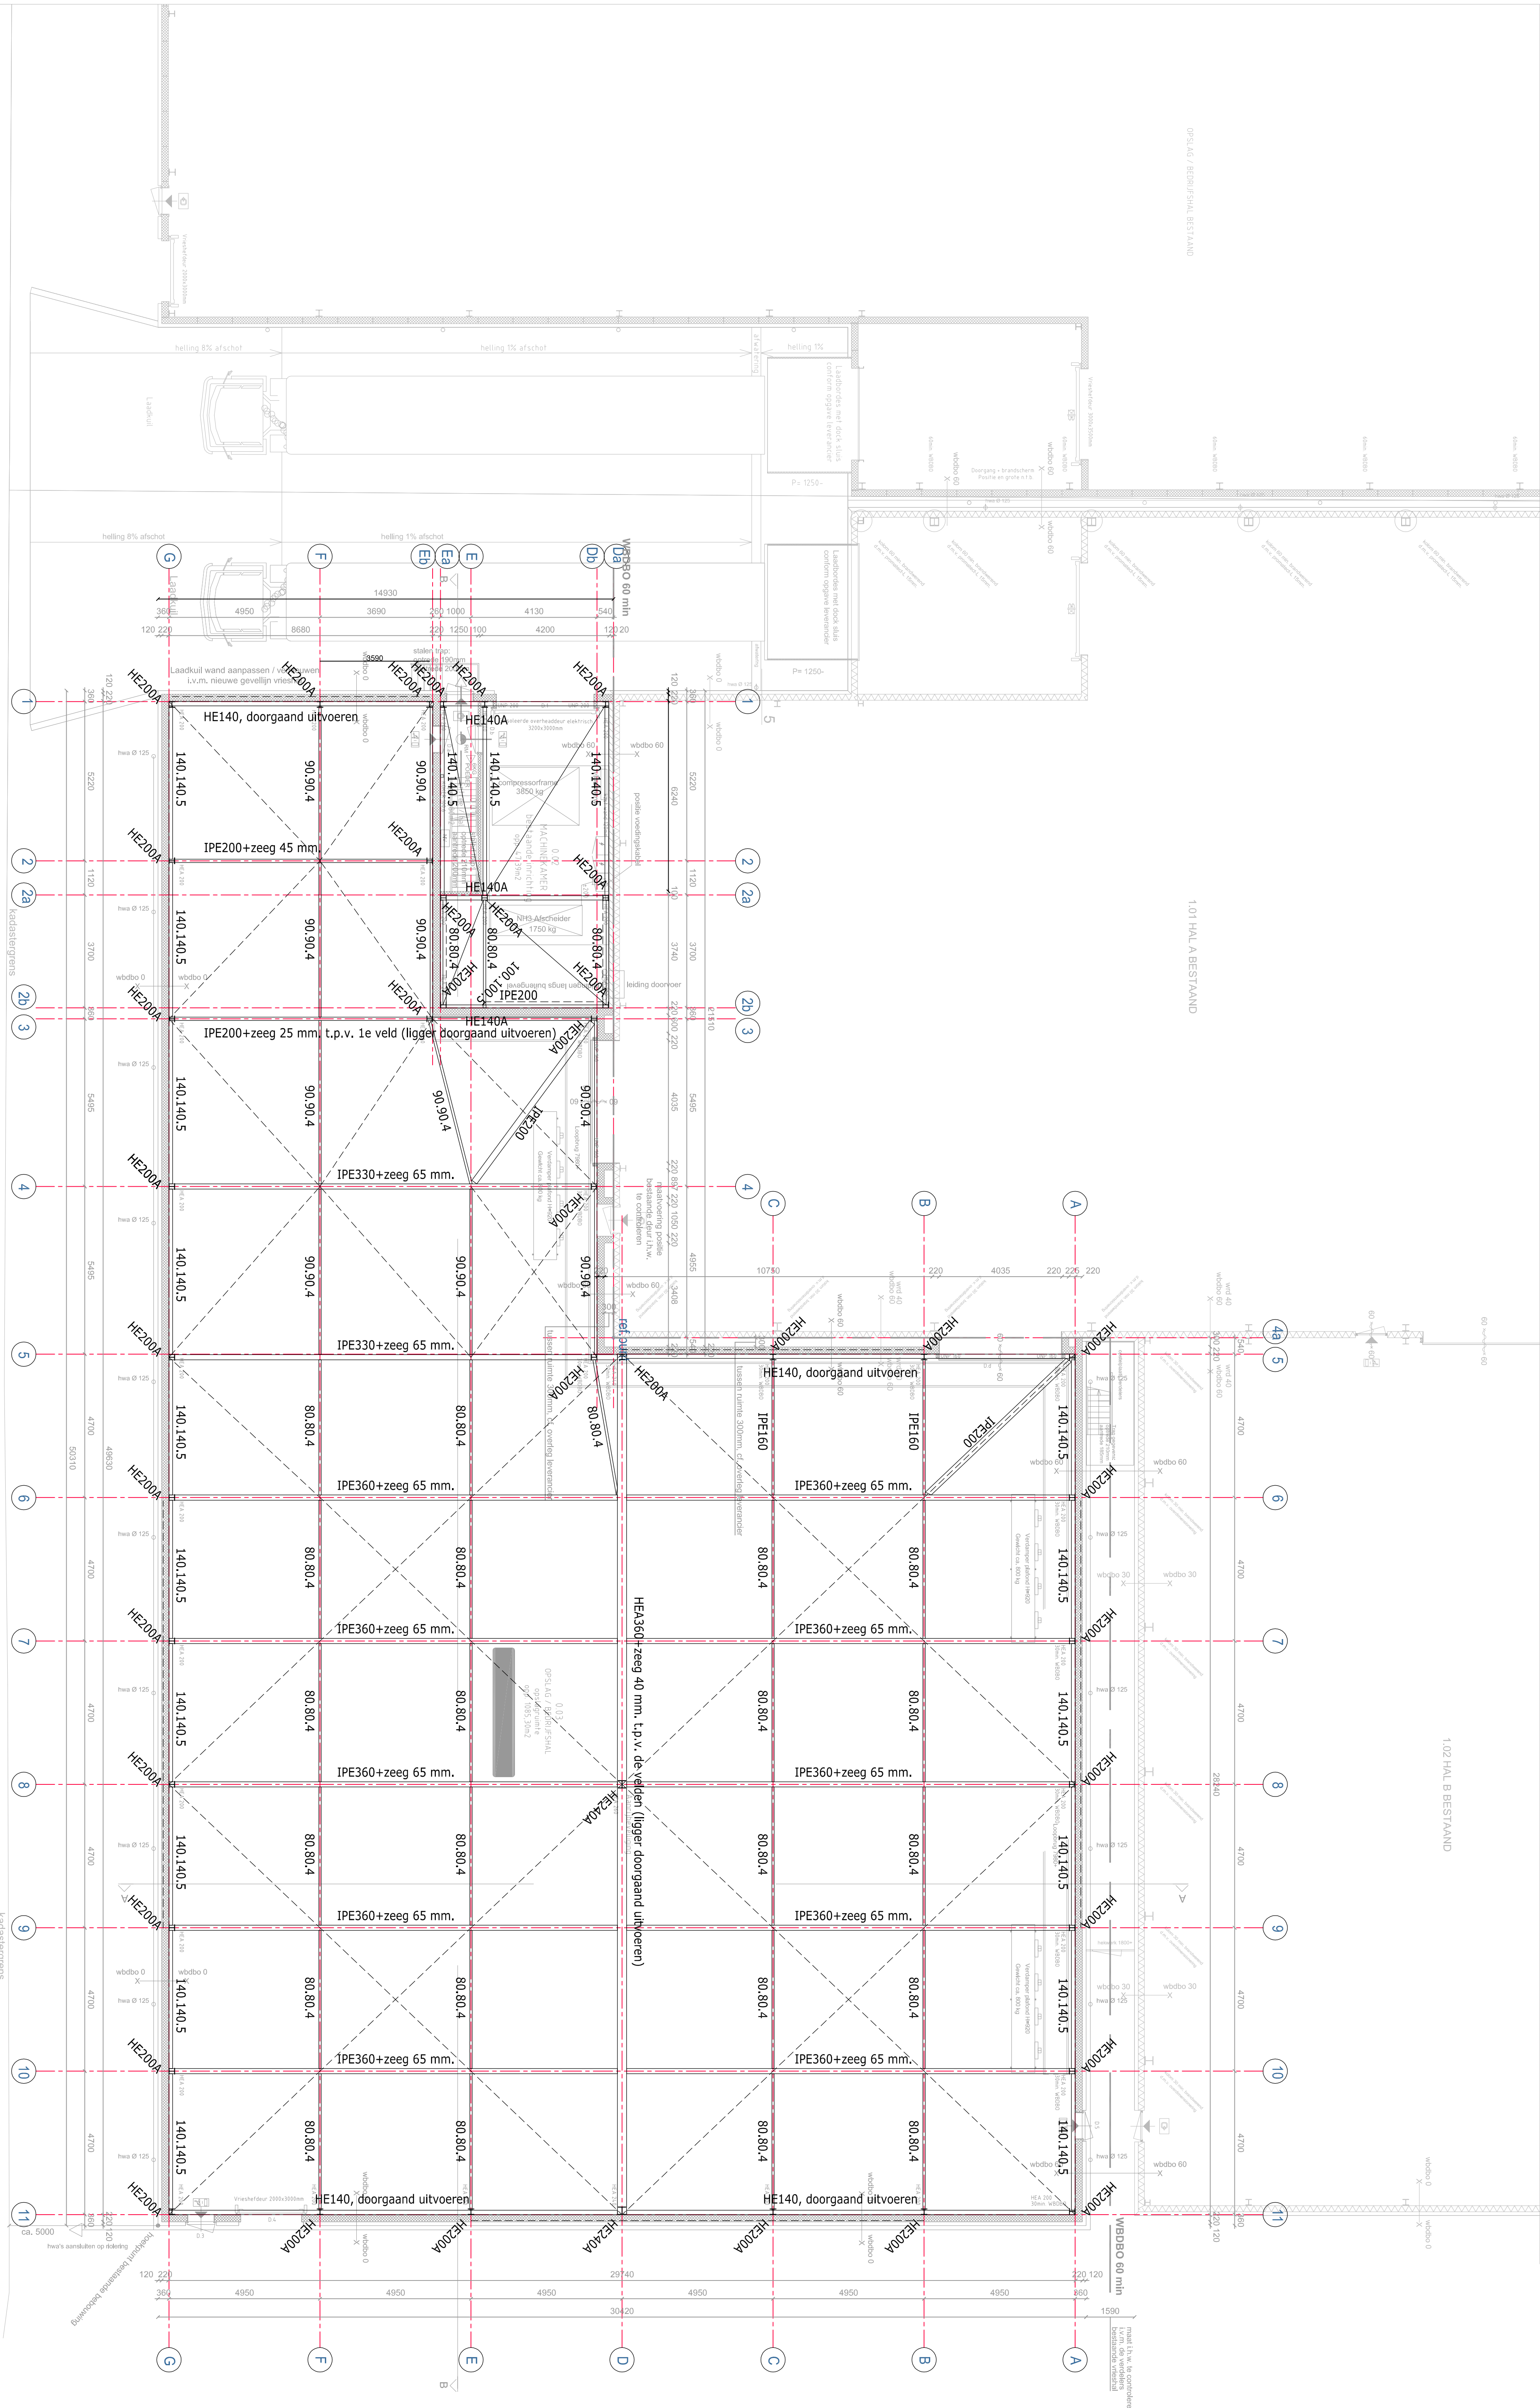


1e verdieping 3990+P


Dakverbanden: L70.70.7+2N116; (e1=45; e2=55; s1=75)
Stalen HEA kolommen brandwerend bekleden t.p.v. de brandscheidende wanden
Voor Detailsluitingen zie de berekeningen

Bordes 7980+P


Verbanden As Da en Ea

Verbanden As 2b

DETAIL 1.1




DETAIL 1.2

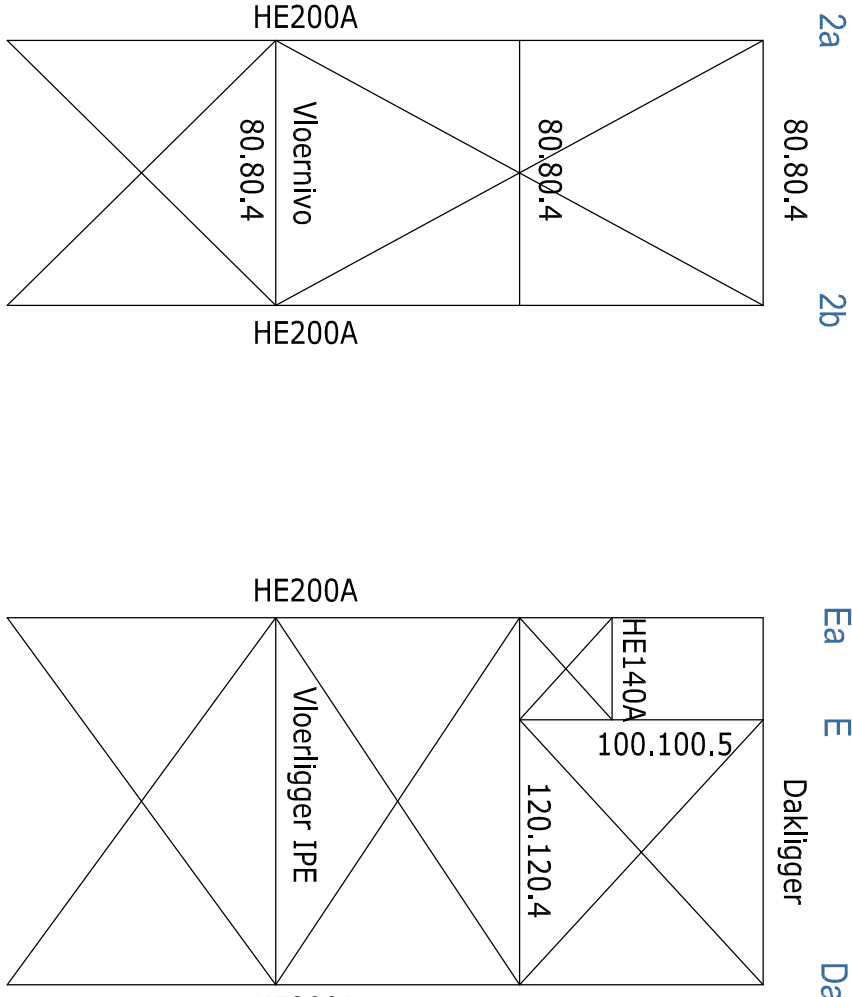


Gevelverband: Strip 60.10 + 2M16; (e1=40; e2=30; s1=55,

Verdichtingsvloer:
kanaalplaatvloer dik 200 mm.
Definitieve afmetingsbepaling volgens opgaf leverancier
Afbreukvloer 60 mm.
Plaatsen vullen met beton
Maximale verdringsfijf belasting op de vloer: 5,0 kN/m²
rav.: ravelzijf 0,075 mm
Stalen lagers koppelen met de vloer d.m.v.
opgelaste plaat 150,150,15 (t.o.n.), 1,200 m.) +
M12-1200, leng 1,200 m.
reestoren in de plaatsaad.





Altwervelaar dik 60mm.
M12-1200, lang 1,200 m.
Meestorten in de plaatnaad
Stalen liggers koppelen met de vloer d.m.v.
opgelaste plaat 150,150,15 (h.o.h. 1,200 m.
De stalen liggers voorzien van
schroeven dik 10 mm. h.o.h. 1200 mm.
en 1 v.v. kolommen.



Eén kanaal openhakken per plaat
t.b.v. het aanstorten van de stalen ligger

[illegible]

	Opdrachtgever	FLEVO Nijverheidsweg 4 3881 LA Putten	Schaal: Formaat:	1:1.000 A-0
	Bereikt:	Uithouding van de versie(n) aan de Nijverheidsweg 4 te Putten	Datum: Bestemd voor: A: Gewijst B: Gewijst C: Gewijst D: Gewijst E:	17-11-2015 25-11-2015 25-11-2015 25-11-2015 25-11-2015
	Onderdeel:	CONSTRUCTIE OVERZICHTEN DAKOVERZICHTEN	Werknummer: Besluitnummer:	2015-338.01 C.201
	INGENIEURSBURO GRANTJANS De Beek 6c, 3871 NS Houten E-mail: info@ingenieursburograntjans.nl Tel. 06-52 433 900		Fase: BOUWAANVRAAG NIET VOOR UITVOERING	