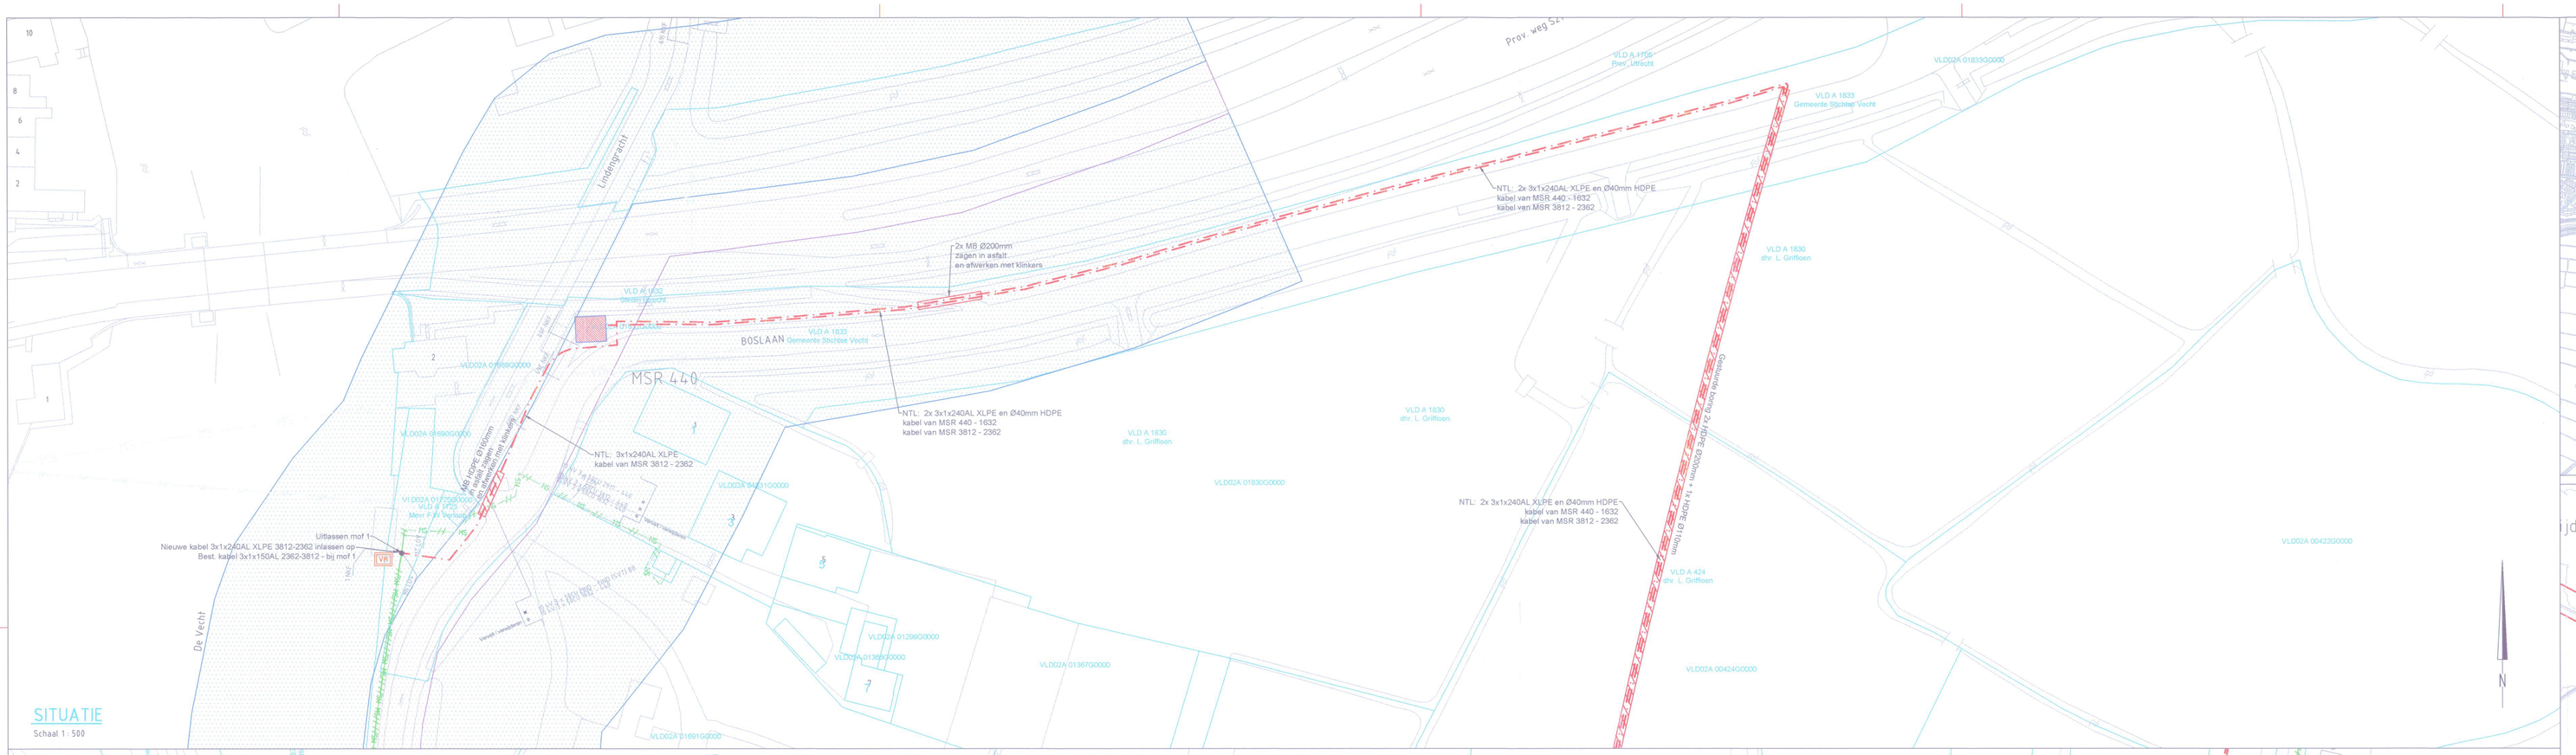

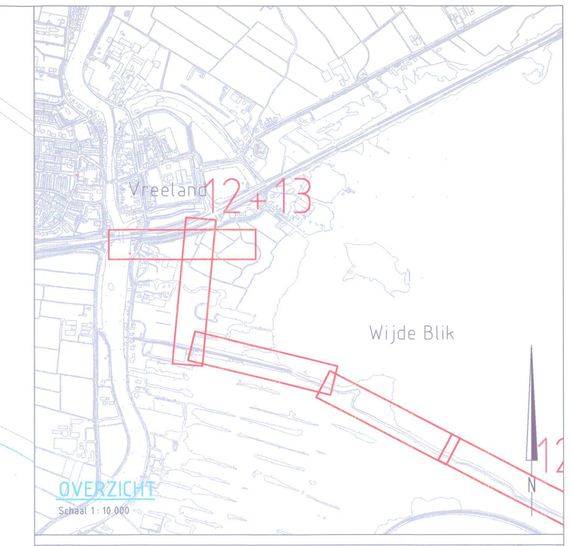

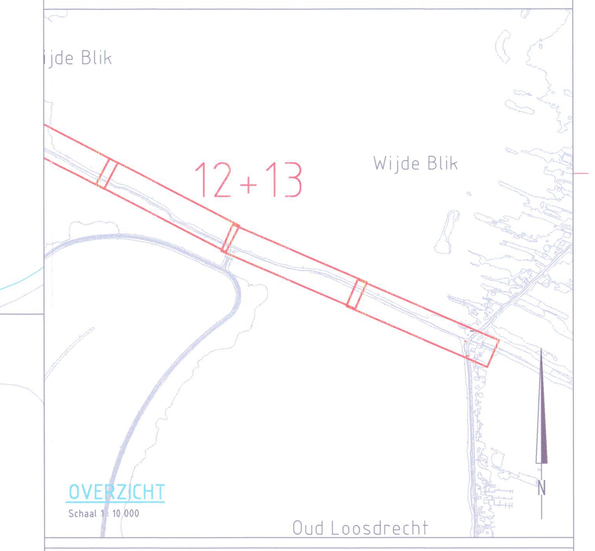



LEGENDA

- Te leggen 10kV kabel
- Bestaande kabel
- Te verwijderen kabel
- Te leggen mantelbuis
- Te maken VM / EM / AM
- Type kabel
- Kadastrale grenzen
- Beschermingszone dijk
- Kernzone dijk

10kV 3x1x150mm² AL XLPE

GEREED VOOR UITVOERING

DATUM	PARAAF UITVOERING
5-4-2017	
	O. van Gorkom
Dynniq	

VERBINDINGEN

MSR 440 Boslaan - MSR 1632 Horndijk (Verbinding 12)
MSR 2362 Moleneind 1 - MSR 3812 50kV Station Vinkeveen (Verbinding 13)
MSR 2362 Moleneind 1 - MSR 4117 Wolfrat (Verbinding 15)

17.079345
17.079343

GEWIJZIGD	
F	
E	
D	
C	
B	
A	
STEDIN	

De Ronde Venen Fase 2 B
Vinkeveen
Verbinding MSR 2362-4117/3812 440-1632

ELECTRA 10kV

SCHAAL	1:500
GETEKEND	06-03-17 Damcon
FORMAAT	A0
BLAD (X) VAN	deel 1
PROJECTNUMMER	162400115
TEKENING NR.	1500212A01-TT-01-12

dynniq energizing mobility
Veldmaat 14-16
3439 LE Nieuwegein
Postbus 725 3600
T (030) 280 32 00
F (030) 280 32 32

STEDIN

k:\2k\PROJ\51\Station-Trace Engineering\2016\162400115 DO Ronde Venen Batch B en P185 Tekeningen\Damcon\5601CA01_Vinkeveen_ALG\1500212A01-TT-01 VINKEVEEN.dwg