

BESLUIT WATERVERGUNNING

(Ambtshalve wijziging van vergunning 2021-Z36684)

Het aanleggen en tijdelijk behouden van een deels stalen en deels HDPE persleiding (deels in een stalen mantelbuis) in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primair oppervlaktewater de Geleenbeek ter hoogte van Daniken en de Beekstraat te Geleen

Zaaknummer: 2021-Z37412

Datum: 15 december 2021



Inhoudsopgave

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | Onderwerp | 3 |
| 2 | Conclusie | 3 |
| 3 | Besluit | 3 |
| 4 | Ondertekening..... | 5 |
| 5 | Gewijzigde en toegevoegde voorschriften..... | 6 |
| 6 | Ambtshalve wijziging | 9 |
| 7 | Toetsing | 10 |
| 7.1 | Algemeen | 10 |
| 7.2 | Overwegingen | 10 |
| 7.2 | Conclusie toetsing | 11 |
| 8 | Procedure en rechtsbescherming | 12 |
| 8.1 | Procedure | 12 |
| 8.2 | Rechtsbescherming | 12 |
| 9 | Mededelingen..... | 13 |
| 10 | Bijlagen | 14 |

BESLUIT OP GROND VAN DE WATERWET

1 Onderwerp

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 23 november 2021 onder zaaknummer 2021-Z36684 een watervergunning verleend aan Waterschapsbedrijf Limburg, Postbus 1315, 6040 KH te Roermond (hierna: WBL) voor het aanleggen en tijdelijk behouden van een stalen persleiding, parallel aan en over de Geleenbeek nabij Geleen en Munstergeleen.

Gebleken is dat de tijdelijke persleiding niet alleen uit DN 500 stalen leidingdelen bestaat, maar deels uit HDPE leidingdelen (high density polyethylene) en deels uit stalen DN 500 leidingdelen. Daarnaast wordt bij een leidingbrug over de Geleenbeek een stalen mantelbuis toegepast. De HDPE leidingdelen en de mantelbuis zijn in afwijking van de vigerende watervergunning met zaaknummer 2021-Z36684 aangelegd. De leidingtypen komen niet overeen met de documenten die zijn aangeleverd bij de aanvraag van de vergunning en waarop voorschriften en overwegingen van de vigerende watervergunning zijn gebaseerd.

Op basis van bovenstaande heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besloten de vigerende watervergunning met zaaknummer 2021-Z36684 ambtshalve te wijzigen. Ten behoeve van onderhavig besluit heeft de gemachtigde van WBL, te weten Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V., Kruishoekstraat 13, 5384 TK te Heesch op 6 december 2021 nieuwe projecttekeningen aangeleverd. Deze projecttekeningen beschrijven de situatie zoals de leiding zal worden aangelegd.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen is het noodzakelijk dat de vigerende vergunning ambtshalve wordt aangepast. Met het in het wijzigingsbesluit opnemen van aanvullende en gewijzigde voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur de op 23 november 2021 onder zaaknummer 2021-Z36684 verleende watervergunning aan Waterschapsbedrijf Limburg, Postbus 1315, 6040 KH te Roermond als volgt ambtshalve te wijzigen:

- a. de volgende onderdelen van vergunning 2021-Z36684 te verwijderen:
 - projecttekening 1 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 2.0 dd. 11-11-2021, WLDOC-1663486819-287923, bijlage 1;
 - projecttekening 2 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 2.0 dd. 11-11-2021, WLDOC-1663486819-287924, bijlage 2;
 - projecttekening 3 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 2.0 dd. 11-11-2021, WLDOC-1663486819-287925, bijlage 3;
 - projecttekening 4 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 2.0 dd. 11-11-2021, WLDOC-1663486819-287927, bijlage 4;

- projecttekening 5 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 2.0 dd. 11-11-2021, WLD0C-1663486819-287928, bijlage 5.
- b. de volgende onderdelen deel uit te laten maken van de vergunning 2021-Z36684:
 - projecttekening 1 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 3.0 dd. 6-12-2021, WLD0C-1663486819-289313, bijlage 1;
 - projecttekening 2 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 3.0 dd. 6-12-2021, WLD0C-1663486819-289314, bijlage 2;
 - projecttekening 3 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 3.0 dd. 6-12-2021, WLD0C-1663486819-289315, bijlage 3;
 - projecttekening 4 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 3.0 dd. 6-12-2021, WLD0C-1663486819-289311, bijlage 4;
 - projecttekening 5 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 3.0 dd. 6-12-2021, WLD0C-1663486819-289310, bijlage 5.
- c. het voorschrift 6, eerste lid van de vergunning 2021-Z36684 te wijzigen (zie hoofdstuk 5 van dit wijzigingsbesluit);
- d. aan de vergunning met nummer 2021-Z36684 een extra voorschrift te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen (zie hoofdstuk 5 van dit wijzigingsbesluit).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Gewijzigde en toegevoegde voorschriften

Gewijzigd voorschrift

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

was

1. De werken moeten worden gerealiseerd en tijdelijk behouden conform de tekeningen bij dit besluit:
 - projecttekening 1 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 2.0 dd. 11-11-2021, WLD0C-1663486819-287923, bijlage 1;
 - projecttekening 2 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 2.0 dd. 11-11-2021, WLD0C-1663486819-287924, bijlage 2;
 - projecttekening 3 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 2.0 dd. 11-11-2021, WLD0C-1663486819-287925, bijlage 3;
 - projecttekening 4 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 2.0 dd. 11-11-2021, WLD0C-1663486819-287927, bijlage 4; en
 - projecttekening 5 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 2.0 dd. 11-11-2021, WLD0C-1663486819-287928, bijlage 5.

wordt


1. De werken moeten worden gerealiseerd en tijdelijk behouden conform de tekeningen bij dit besluit:
 - projecttekening 1 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 3.0 dd. 6-12-2021, WLD0C-1663486819-289313, bijlage 1;
 - projecttekening 2 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 3.0 dd. 6-12-2021, WLD0C-1663486819-289314, bijlage 2;
 - projecttekening 3 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 3.0 dd. 6-12-2021, WLD0C-1663486819-289315, bijlage 3;
 - projecttekening 4 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 3.0 dd. 6-12-2021, WLD0C-1663486819-289311, bijlage 4;
 - projecttekening 5 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 3.0 dd. 6-12-2021, WLD0C-1663486819-289310, bijlage 5.

Extra voorschrift

Voorschrift 15

Onderzoek en onderbouwing

- De vergunninghouder moet aantonen wat de effecten zijn op de HDPE persleiding wanneer er in de Geleenbeek een afvoer plaatsvindt met een herhalingstijd van $T=25$. Het betreft het tracédeel tussen locaties 1 en 2 zoals aangegeven in onderstaande kaart. Het doel is dat de persleiding op de beoogde locaties blijft liggen. Het onderzoek moet worden onderbouwd en er moet uitgegaan worden van:
 - de as-built situatie inclusief toegepaste stutten, en
 - 0,8 meter water buiten de insteek van de Geleenbeek op de locatie van de HDPE-persleiding.

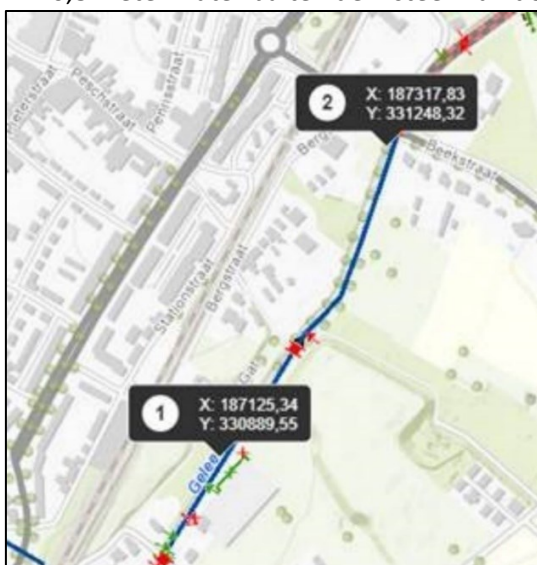

- De vergunninghouder moet daarnaast in het voornoemde onderzoek aantonen dat de toegepaste leidingbruggen over de Geleenbeek op de beoogde locaties blijven liggen bij een afvoer in de Geleenbeek met een herhalingstijd van $T=25$. De leidingbruggen zijn aangelegd op draglineplaten en bevinden zich bij zowel gemaal Geleen als Daniken (zie onderstaande kaart, locaties 3 en 4).



3. Het onderzoek moet binnen 3 weken na publicatie van dit wijzigingsbesluit per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap worden toegezonden. Het onderzoek moet binnen 1 week door het waterschap worden beoordeeld waarna de bevindingen schriftelijk worden teruggekoppeld naar de vergunninghouder.
4. Afhankelijk van de bevindingen van het voornoemde onderzoek kan het waterschap van de vergunninghouder een noodplan eisen waarin staat aangegeven welke aanvullende maatregelen de vergunninghouder voorafgaand aan de T=25 afvoer in de Geleenbeek gaat nemen. De maatregelen die in het eventuele noodplan staan vermeld, moeten op aanzegging van het waterschap worden uitgevoerd. De maatregelen in het noodplan moeten gericht zijn op het behoud van de leidingtracés op de beoogde locaties zoals aangegeven in het eerste en tweede lid van dit voorschrift.
5. Het noodplan moet binnen 1 week door het waterschap worden beoordeeld waarna de bevindingen schriftelijk worden teruggekoppeld naar de vergunninghouder.

6 Ambtshalve wijziging

Op 23 november 2021 is onder zaaknummer 2021-Z36684 aan WBL vergunning verleend voor het aanleggen en tijdelijk behouden van een persleiding in de zoneringen van primair oppervlaktewater de Geleenbeek. De aangevraagde leiding betrof een stalen persleiding type DN500. Nu de leiding is aangelegd blijken bepaalde leidingdelen in HDPE te zijn uitgevoerd en is er een mantelbuis toegepast als leidingbrug over de Geleenbeek, nabij rioolgemaal Geleen. Dit is in afwijking van de vergunning 2021-Z36684.

Op onderstaande uitsnede is tussen de aangegeven RD-coördinaten een deel van het totale leidingtracé weergegeven. Dit deel van het tracé wordt op het onderhoudspad aangelegd, buiten de insteek van de Geleenbeek.



Dit onderhoudspad ligt ten opzichte van de omliggende percelen relatief laag. Het laagste punt bedraagt circa 52,5 meter +NAP. Bij een afvoer in de Geleenbeek met een herhalingtijd $T=10$ zal er $\pm 0,5$ meter water op bepaalde delen van het onderhoudspad staan. Bij een afvoer in de Geleenbeek met een herhalingtijd $T=25$ zal dit $\pm 0,8$ meter water bedragen.

Een deel van het leidingtracé tussen de aangegeven RD-coördinaten wordt in HDPE uitgevoerd. De leiding zal altijd gevuld zijn met afvalwater. HDPE heeft een lagere soortelijke massa dan staal. Onderzocht moet worden of de leiding onder de hierboven genoemde omstandigheden kan opdrijven en/of mogelijk zichzelf kan verplaatsen. Dit is ongewenst. Door het opdrijven en/of verplaatsen ontstaat er een risico op het defect raken van de persleiding. Deze is gevuld met afvalwater dat richting een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) wordt gepompt. Voorkomen moet worden dat dit water in de Geleenbeek terecht komt.

Op grond van artikel 6.22, eerste lid van de Waterwet kan het waterschap ambtshalve een vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen of aanvullen. In dit geval heeft het waterschap gebruik gemaakt van deze bevoegdheid om het risico dat is ontstaan

door de afwijkende uitvoering ten opzichte van de vergunde situatie op te heffen en/of te beperken. De wijziging is namelijk legaliseerbaar.

Om het risico op de waterbelangen die het waterschap op grond van haar wettelijke taak beschermt, te beperken, moet voorschrift 6, eerste lid uit de vergunning met nummer 2021-Z36684 gewijzigd worden. Ook wordt een extra voorschrift toegevoegd.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor het ambtshalve wijzigen van een watervergunning:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening en het wijzigingen van vergunningen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een ambtshalve te wijzigen handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

Het wijzigingsbesluit is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019;
- § 1.5 Uitvoeringsregel Bouwwerken langs een oppervlaktewater; en
- Beleidsregel 6 Aanleggen van een bouwwerk (oppervlaktewater).

In het wijzigingsbesluit is een voorschrift opgenomen met de verplichting dat de vergunninghouder onderzoekt of bepaalde leidingdelen onder de genoemde extreme omstandigheden kunnen opdrijven en/of zichzelf kunnen verplaatsen als gevolg van het hoogwater op het onderhoudspad. In dit onderzoek moet de vergunninghouder tevens aantonen dat beide leidingbruggen over de Geleenbeek (bij gemaal Geleen en Daniken) op de beoogde locaties blijven liggen bij een afvoer in de Geleenbeek met een herhalingstijd $T=25$. Dit onderzoek moet worden beoordeeld door het waterschap.

Afhankelijk van de uitkomst(en) van dit onderzoek kan het waterschap aanvullend een noodplan eisen van de vergunninghouder. In dit noodplan moeten een passende werkwijze en adequate maatregelen zijn opgenomen die de vergunninghouder treft wanneer het waterschap deze aanzegging doet.

Dit noodplan moet eveneens worden beoordeeld door het waterschap.

De doel van deze maatregelen is om de (eventuele) negatieve effecten op de waterbelangen ten opzichte van de reeds vergunde situatie te voorkomen en/of te beperken.

Toetsing wateren

De ambtshalve wijziging voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater zijn getoetst aan:

Afname bergingscapaciteit en doorstroomcapaciteit Geleenbeek

Wanneer leidingdelen als gevolg van opdrijving en defecten aan de leiding in de Geleenbeek terecht zouden komen, kan de bergingscapaciteit van de beek in geringe mate afnemen. Echter, de doorstroomcapaciteit van de Geleenbeek kan onder die omstandigheden ernstig verstoord raken. Er kan dan lokaal wateroverlast ontstaan. Dit is ongewenst.

In onderhavig wijzigingsbesluit is een voorschrift opgenomen waarmee de vergunninghouder wordt verplicht een onderzoek uit te voeren naar de stabiliteit van de leiding op bepaalde lager gelegen delen van het leidingtracé. Het waterschap moet dit onderzoek beoordelen en aan de hand van de bevindingen bepalen of de vergunninghouder aanvullend een noodplan moet opstellen. Dit noodplan moet de maatregelen en een stappenplan bevatten dat de vergunninghouder op aanzegging van het waterschap moet uitvoeren. Hiermee is geborgd dat de negatieve effecten op de bergingscapaciteit en doorstroomcapaciteit van de Geleenbeek zo beperkt mogelijk zijn.

Effecten op de waterkwaliteit

Wanneer de tijdelijke persleiding bij een afvoer in de Geleenbeek van T=25 niet op de beoogde locatie blijft liggen en de leiding defect raakt (of verbindingen raken los), kan het te transporteren afvalwater in het oppervlaktewater terecht komen. Dat is ongewenst.

De vergunninghouder moet een onderzoek uitvoeren naar de stabiliteit van de leiding op bepaalde lager gelegen delen van het leidingtracé, zie Afname bergingscapaciteit en doorstroomcapaciteit Geleenbeek.

Mogelijkheid van doelmatig onderhoud aan de Geleenbeek

Het door het waterschap uit te voeren onderhoud aan primair oppervlaktewater de Geleenbeek wordt niet belemmerd door de wijziging naar HDPE leidingdelen op enkele delen van het leidingtracé.

7.2 Conclusie toetsing

Het belang van de houder van de vigerende vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de bestaande vergunning en het wijzigingsbesluit opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

De voorbereiding van de ambtshalve wijziging van vergunning met zaaknummer 2021-Z36684 heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van het wijzigingsbesluit middels toezending daarvan aan de vergunninghouder, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het zaaknummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Het wijzigingsbesluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het zaaknummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning (inclusief het bijbehorende wijzigingsbesluit) en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat mogelijk een recht op schadevergoeding, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning (inclusief het bijbehorende wijzigingsbesluit) geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met zaaknummer 2021-Z37412:

1. projecttekening 1 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 3.0 dd. 6-12-2021, WLDOC-1663486819-289313, bijlage 1.
2. projecttekening 2 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 3.0 dd. 6-12-2021, WLDOC-1663486819-289314, bijlage 2.
3. projecttekening 3 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 3.0 dd. 6-12-2021, WLDOC-1663486819-289315, bijlage 3.
4. projecttekening 4 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 3.0 dd. 6-12-2021, WLDOC-1663486819-289311, bijlage 4.
5. projecttekening 5 van 5: Tijdelijke_leiding_Munstergeleen_Geleen, projectnr. 21.8103, versie 3.0 dd. 6-12-2021, WLDOC-1663486819-289310, bijlage 5.