


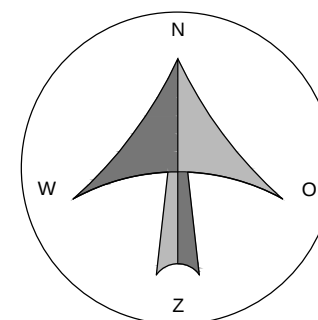

Situatie schaal 1:500
sectie O nr. 2239
kadastraal bekend
gemeente
SLOTEN (N.H.)

voor het nieuw te bouwen gedeelte geldt:

nieuwe gevels: douglas zwart gebeitst i.c.m.
steenstrips in kleur en verband als bestaand.
nieuwe zijgevels: metselwerk, donker grijs
kozijnen: meranti, kleur wit, als bestaand
ramen: meranti, kleur wit, als bestaand

Rc-waarden van nieuwe rechte buitenwanden zullen tenminste 4,5 m²K/W bedragen.
Rc-waarden van nieuwe daken en nieuwe schuine buitenwanden zullen tenminste 6,0 m²K/W bedragen.

De voorzieningen voor luchtverversing van de nieuwe ruimte zal volgens NEN 8087 een capaciteit hebben van minimaal 0,7 dm³/s per m²

Constructieonderdelen bereikbaar volgens NEN 5087 zullen een inbraakwerendheid hebben die voldoet aan klasse 2 volgens NEN 5096.

Met betrekking tot het binnendringen van ratten en muizen zal voldaan worden aan artikel 3.114 van het bouwbesluit.

Electra zal voldoen aan NEN 1010.
Gas zal voldoen aan NEN 1078.
Water zal voldoen aan NEN 1006.
Riolering zal voldoen aan NEN 3215.

vent. = ventilatierooster
h.w.a. = hemelwaterafvoer Ø80 mm.

glas (nieuwbouw) : HR++ glas
U= 1,2W/M²
luchtdichtheid (nieuwbouw) : qv= 1.0 l/s/m²
volgens NEN 2686



Opdrachtgever: **Andreas Schelfhoutstraat 40-46
1058 HV, Amsterdam**

Tekening: **aanvraag omgevingsvergunning
fase 1
situatietekening**

Kenmerk 1708-1711	Formaat A3	Schaal n.v.t.	Datum: 01-08-2017	Blad AO-03
----------------------	---------------	------------------	----------------------	---------------