

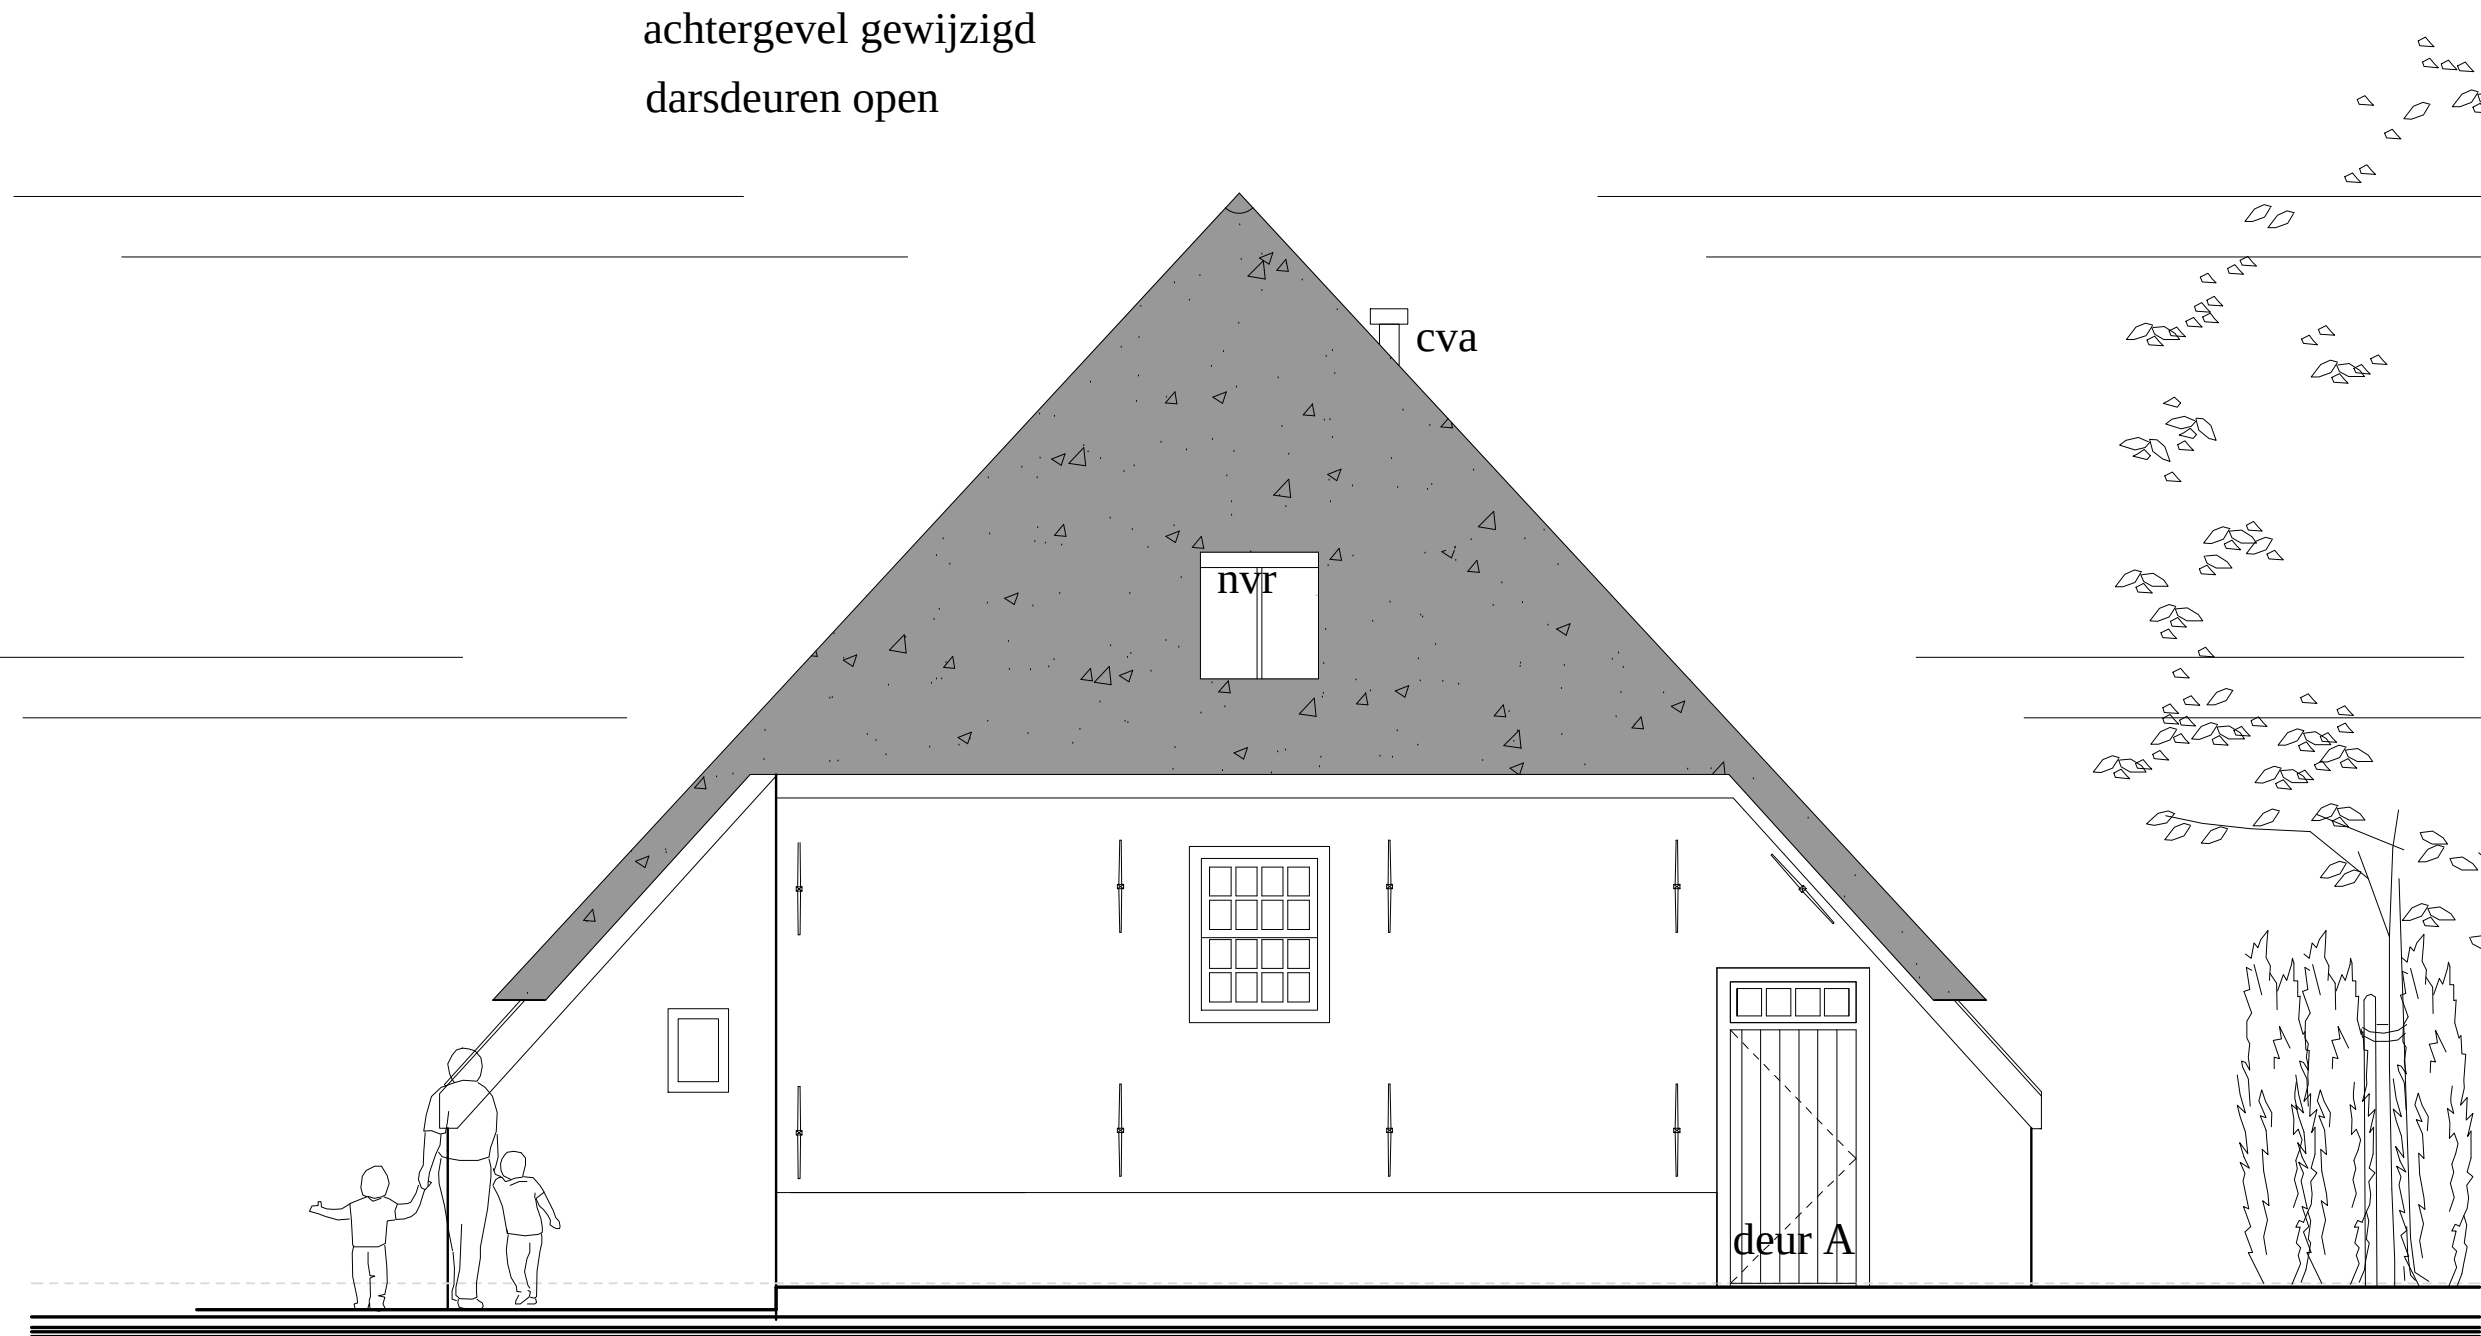
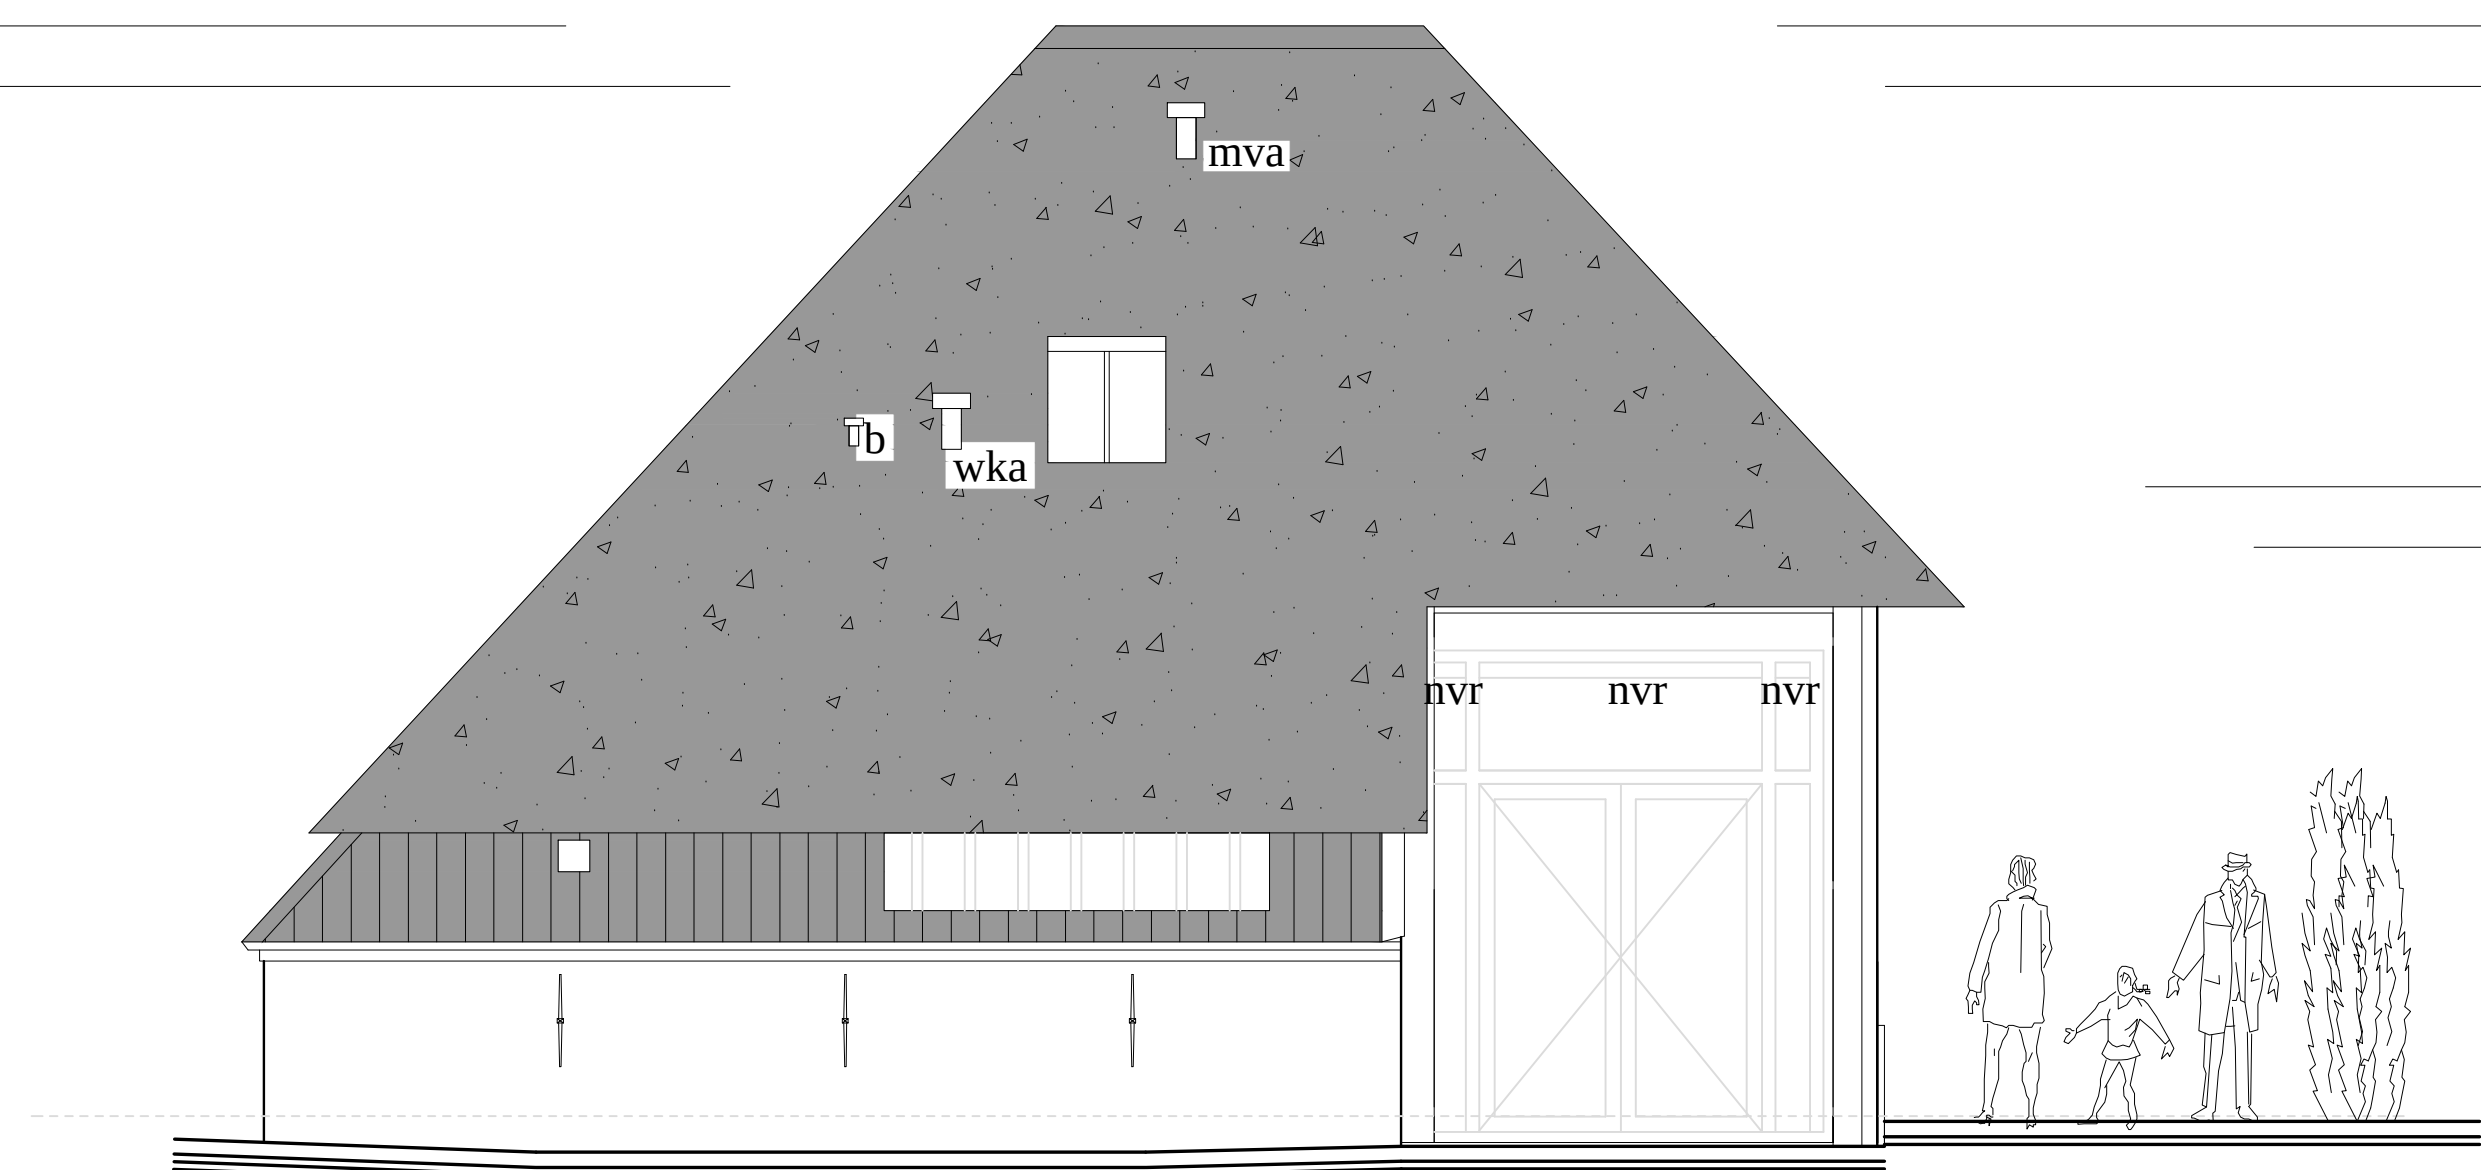
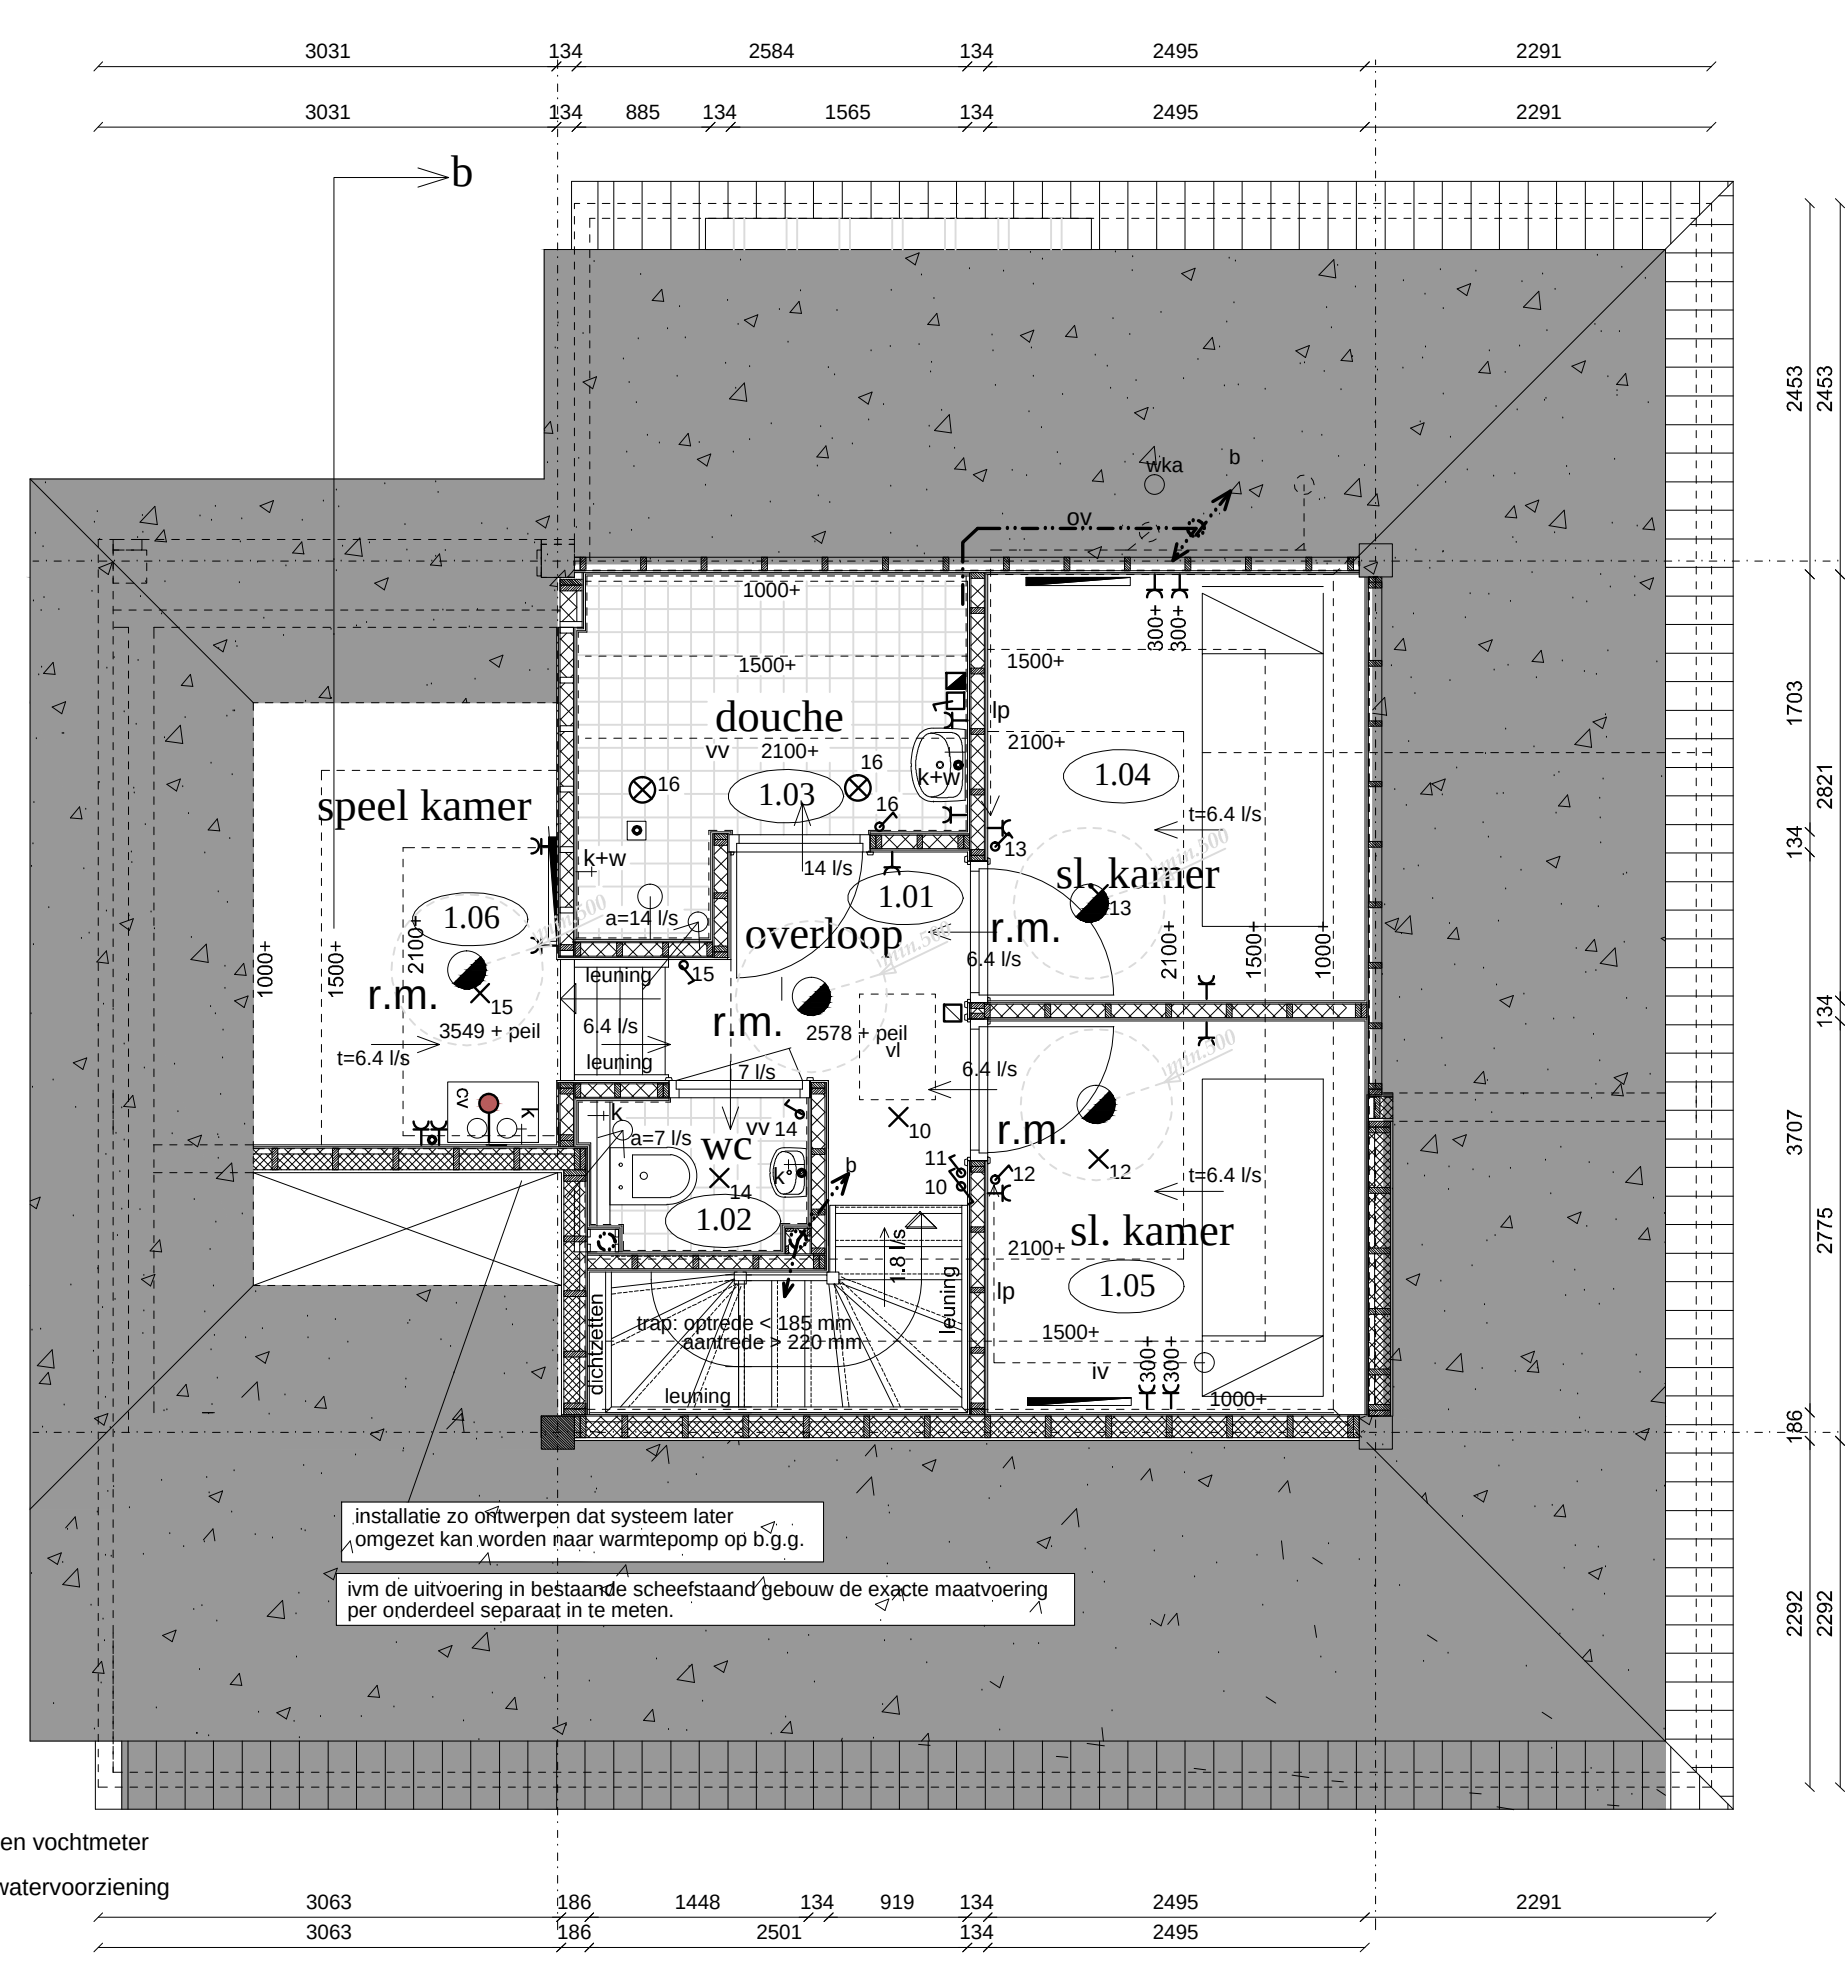
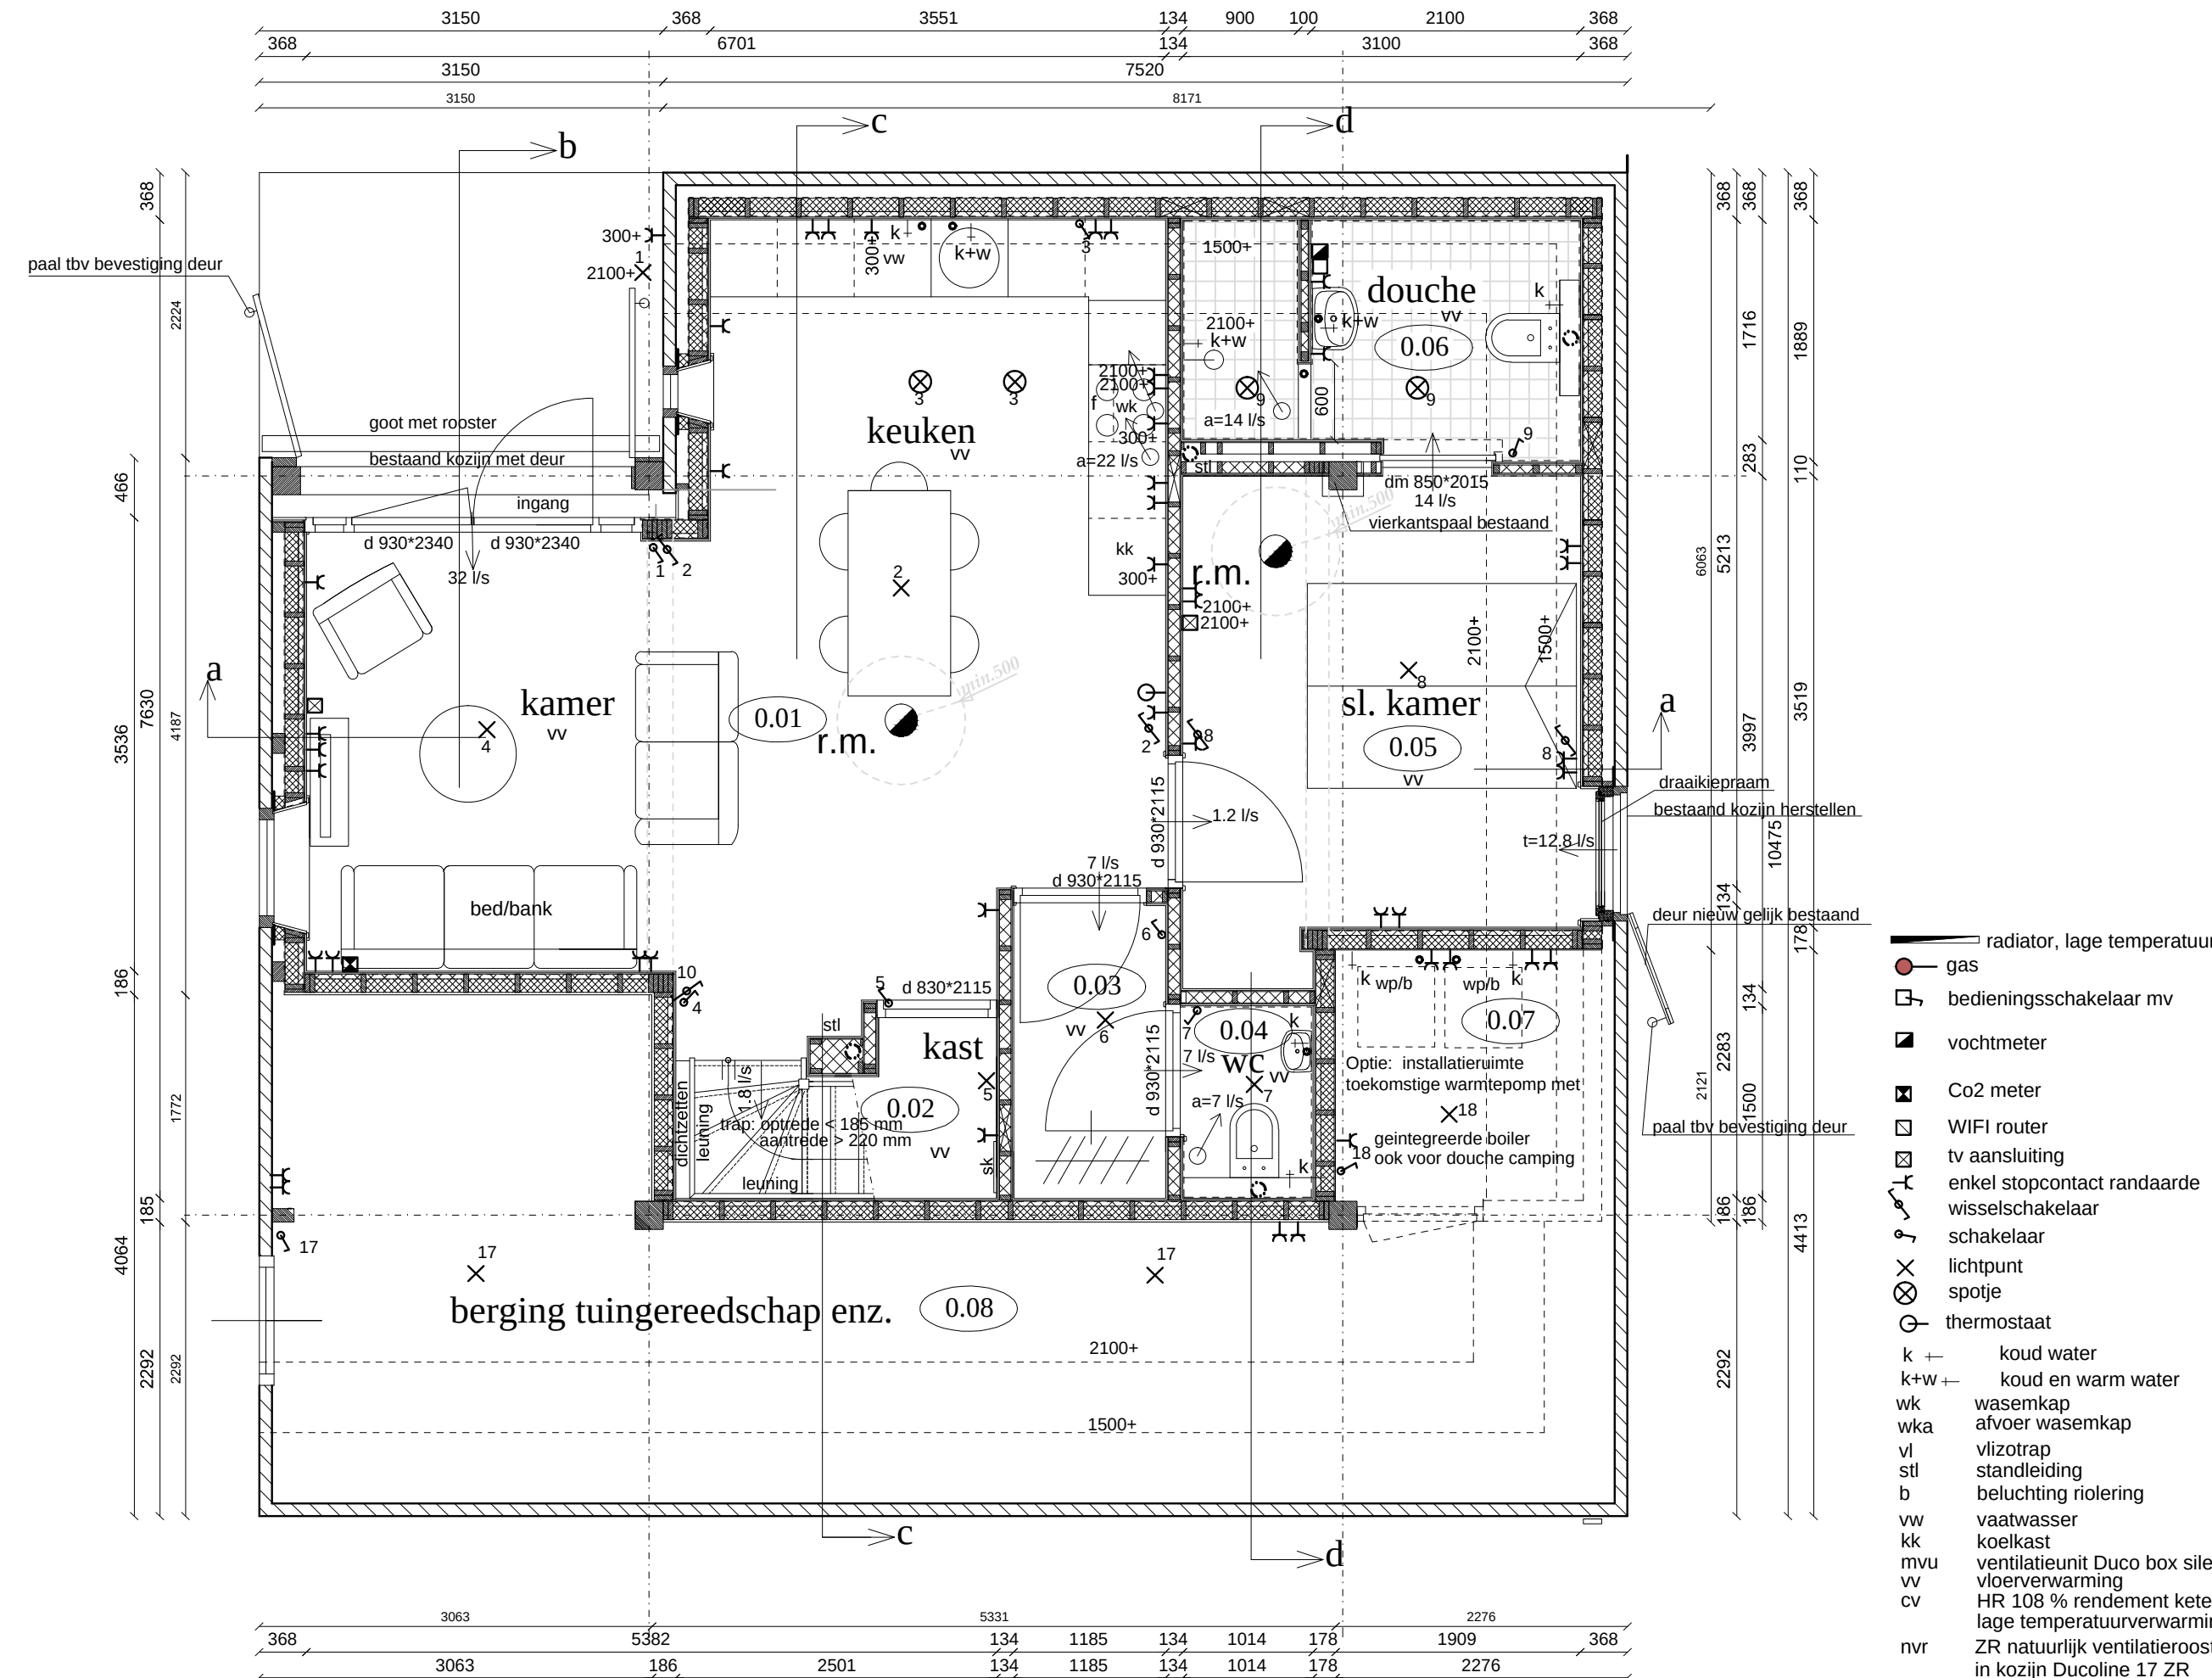
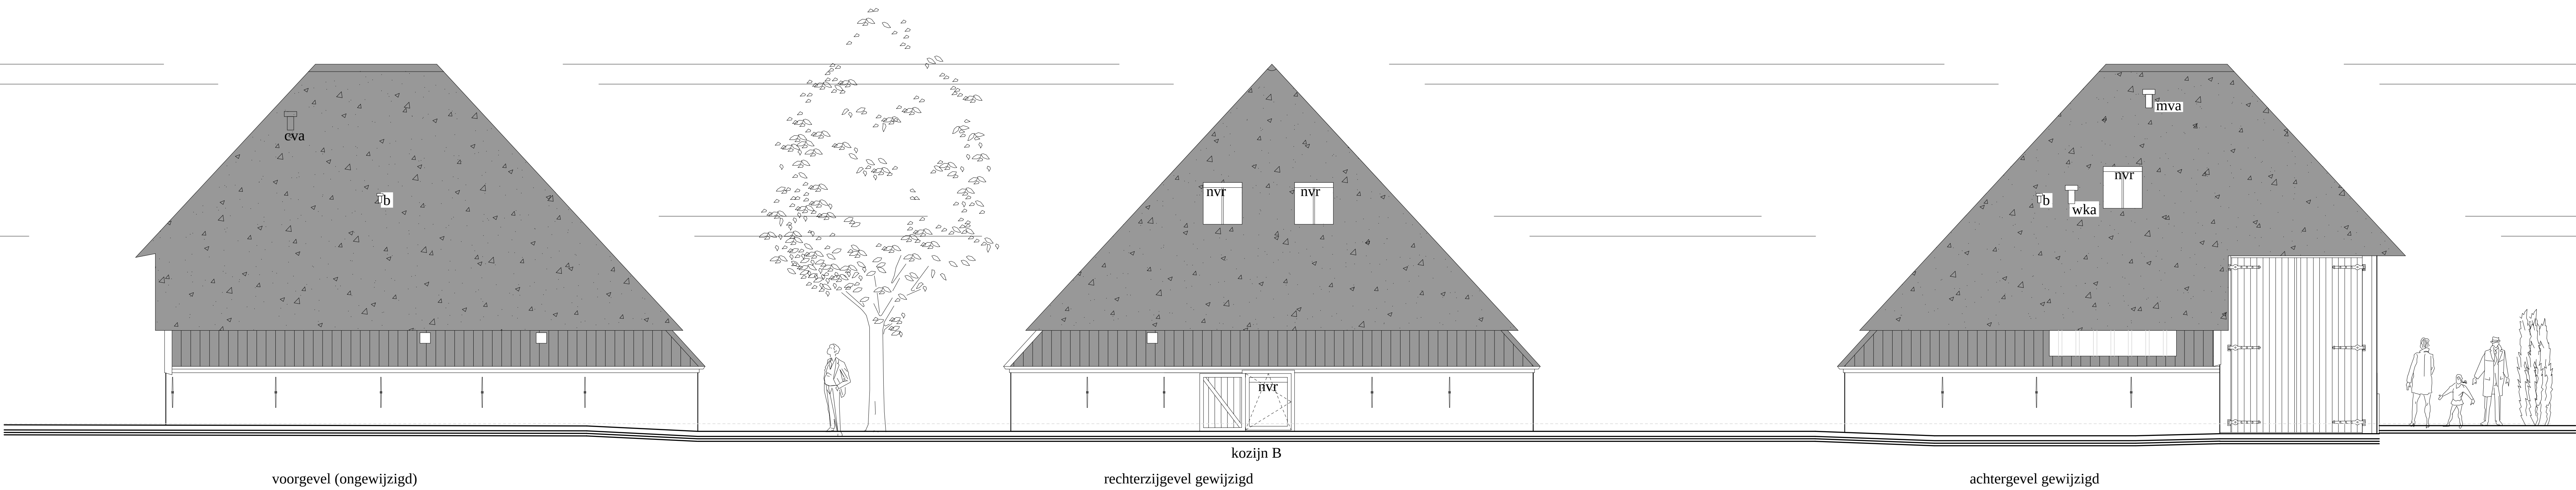




- Capaciteit van afvoer van afvalwater en hemelwater moet voldoen aan NEN 3215
- Toevoer van verbrandingslucht volgens afdeling 3.13 van het bouwbesluit
- Afvoer van rook volgens afdeling 3.14 van het bouwbesluit
- Beperking van de toepassing van schadelijke materialen volgens afdeling 3.15 van het bouwbesluit
- Beperking van het kunnen binnendringen van uit de grond afkomstige schadelijke stoffen
- of straling, nieuwbouw volgens afdeling 3.16 van het bouwbesluit
- recreatieappartement volgens artikel 3.10.1 van het bouwbesluit uitvoeren tegen indringen van ratten en muizen
- Drink- en warmwaterinstallatie moeten voldoen aan NEN 1006
- Hoogteverschil tussen hoofdingang en aansluitend terrein maximaal 20mm, uitvoeren door het straatwerk te verhogen
- Alle glasvlakken bezetten met HR++glas Uw 1.10 W/(m²K) uitvoering veiligheidsglas
- De dakkichten in de keukens bezetten met getint gelaagd glas, ZHR ++ 6-13-44-2
- RC > vloer 3.7, schuindak 6.3, plat dakvloer 6.3 en gevels 4.7 m²Kw
- Trap uitvoeren volgens afdeling 2.5 tabel 2.27 en 2.28 van het bouwbesluit
- Traphek hoog 1000mm vlg art 3.30 van het bouwbesluit
- Ruimte tussen traphekspijlen max 100mm
- Trapleuning op 1000mm boven loopvlak vlg art 2.31 van het bouwbesluit
- Alle elektriciteit in het recreatieappartement moet voldoen aan NEN 1010
- Meterkast uitvoeren volgens NEN 2768
- Sterkte constructie bij brand volgens afdeling 2.2 tabel 2.8 van het bouwbesluit
- Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie volgens afdeling 2.11 tabel 2.81 van het bouwbesluit
- Beperking van ontwikkeling van brand volgens afdeling 2.12 tabel 2.91 van het bouwbesluit
- Beperking van ontstaan van rook volgens afdeling 2.15 tabel 2.125 van het bouwbesluit
- Ramen en deuren, hang- en sluitwerk volgens afdeling 2.25 bouwbesluit (nibraakwerendheid)
- Scheidingen constructie, buiten en binnen bepaald volgens NEN 5077
- heeft een karakteristieke geluidswering met een minimum van 20 dB(A)
- Bescherming tegen geluid van installaties moet voldoen aan NEN 5077
- Scheidingen het recreatieappartement tussen verteilgebieden min. geluidswaarde 32 dB
- Scheidingen constructie, buiten en binnen bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.
- Wandafwerking bakkamer tegelwerk tot plafond
- Wandafwerking toilet tegelwerk tot 1500 + vloer



- buitengevel:
 - 12.5 mm gipsplaat
 - 10 mm plywood ogw
 - dampdichte laag
 - stijl en regelwerk 38*145 hoh 400 mm
 - 105 mm kooldiëther K8 isolatie + 40 mm steenwol isolatie, Rc constructie > 4.7 m²Kw
 - stijl en regelwerk 38*99 hoh 400 mm
 - isolatie
 - 10 mm plywood ogw
 - 12.5 mm gipsplaat
- tussenwand:
 - 12.5 mm gipsplaat
 - 10 mm plywood ogw
 - stijl en regelwerk 38*99 hoh 400 mm
 - isolatie
 - 10 mm plywood ogw
 - 12.5 mm gipsplaat
- tussenwand met AOR
 - 12.5 mm gipsplaat
 - 10 mm plywood ogw
 - stijl en regelwerk 38*145 hoh 400 mm
 - 105 mm kooldiëther K8 isolatie + 40 mm steenwol isolatie, Rc constructie > 4.7 m²Kw
 - 10 mm plywood ogw
 - Rc constructie > 4.7 m²Kw

- naden en kieren onderling en bij aansluitingen zorgvuldig dichtschuimen
- hoofdraagconstructie 60 minuten brandwerend omlimteren
- balkhout in zicht: houtsoort oud rustiek grenenhout
- sijfers: houtsoort, barkes
- de vierkantsconstructie: schoonmaken en inspecteren
- al het bijzondere houtwerk te behandelen tegen ongedierte
- vsm de uitvoering in bestaand scheefstaand gebouw de exacte maatvoering per onderdeel sijn apart in te meten.
- de cv en warmwater installatie zo ontwerpen dat systeem later omgezet kan worden naar warmtepomp op b.g.g.
- verankeringen onderling en aan bestaande constructie vlg opgave constructeur
- beton en houtconstructies volgens tekening en berekening van de constructeur
- zonneschermen op het dak van de landbouwschuur (nr 2 op situatietekening) aan te brengen. Aantal en vermogen, voldoende voor eigen gebruik, e.e.a. volgens nadere berekening van de installateur
- aantbrengen: installatievoorzieningen: tlv toekomstige warmtepomp met geïntegreerde boiler, ook voor douche camping

- binnenafwerking:
 - plafonds: sauswerk
 - wanden: sauswerk op scanbehang
 - vloer bpg: pvc-vloer (behoudens de tegelwerkvloeren)
 - vloer verd: linoleum (behoudens de tegelwerkvloeren)

oppervlakte stolschuur: 105 m²
oppervlakte recreatieappartement: 70 m²

schaal 1:200

.txl
Gemeente Texel
Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders van Texel,
zaaknummer: 2020453
kenmerk document: Bijlage 1.17
namens de burgemeester en wethouders van
Texel, de tekenende Vergunningen, Toezicht &
Handhaving, de heer L. Abee

Materialen en kleuren

bestaande schuurboerderij				
kozijnen:	kozijnen	hout	als bestaand	
	ramen/deuren	hout	als bestaand	
binnenpui:	kozijnen/ramen/deuren	hout	donkere kleur	

PEIL = bovenkant vloer
Maatvoering en/of ontbrekende maatvoering in het werk te controleren
Toegepaste materialen, kleuren en detailleringen gelijk als bestaand

Bouwbedrijf:

onderwerp	realisatie recreatieappartement in stolschuur	werknr.: 2020-2640
adres	Hoorderweg 21 1791 PM Den Burg	blad : 02 a2
opdrachtgever		formaat: A0

get.: pdj	datum: 15-12-2020	schaal: 1:50	onderdeel: besietekening
gew.: pdj	14-06-21	07-07-21 12-08-21	gew gevel/plattegrond

Bouwkundig Ontwerp en Tekenburo DE JONG v.o.f.
Dorpsstraat 56, 1678 HG Oostwoud, tel. 0229-201.358 - fax. 0229-202.413 - www.pietdejong.nl

© Bouwkundig Ontwerp en Tekenburo De Jong v.o.f.
Het voor de afgeleverde tekening verantwoordelijk is de afgeleverde tekening. Het voor de afgeleverde tekening verantwoordelijk is de afgeleverde tekening. Het voor de afgeleverde tekening verantwoordelijk is de afgeleverde tekening.