
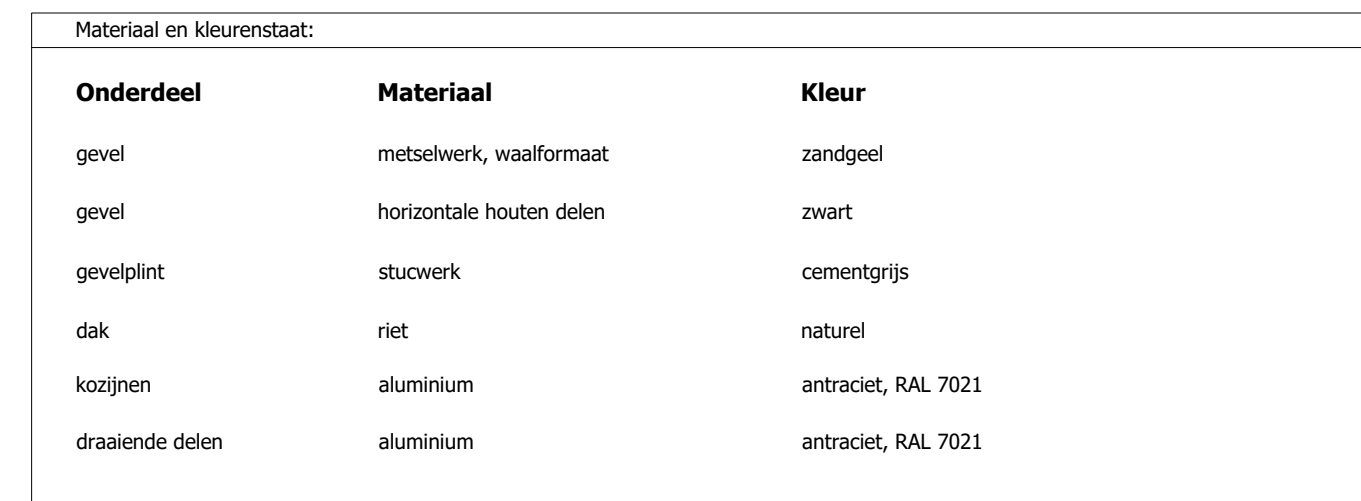
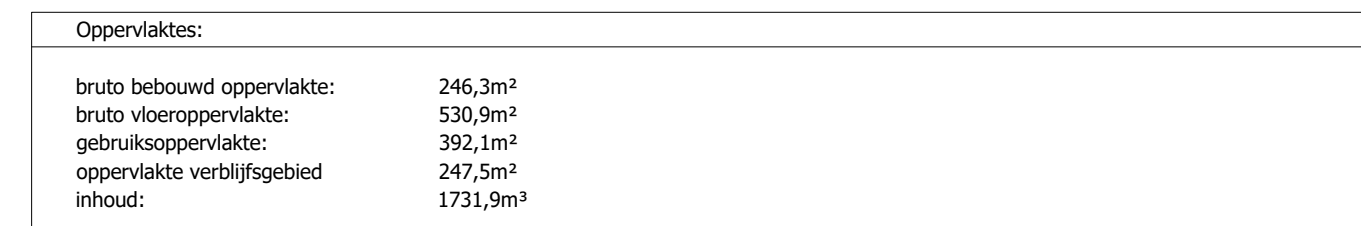
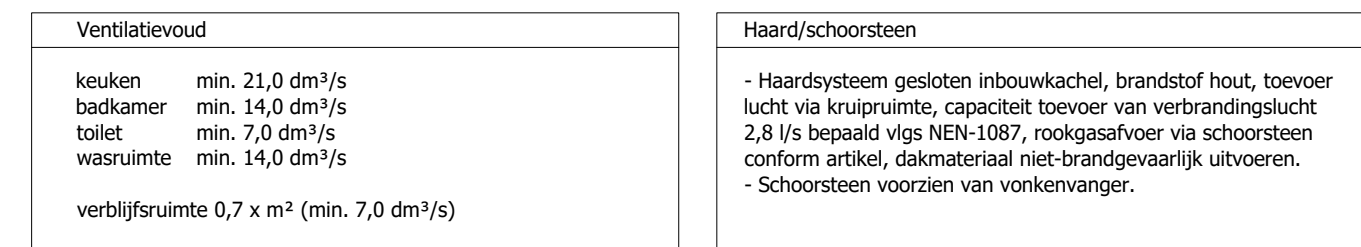


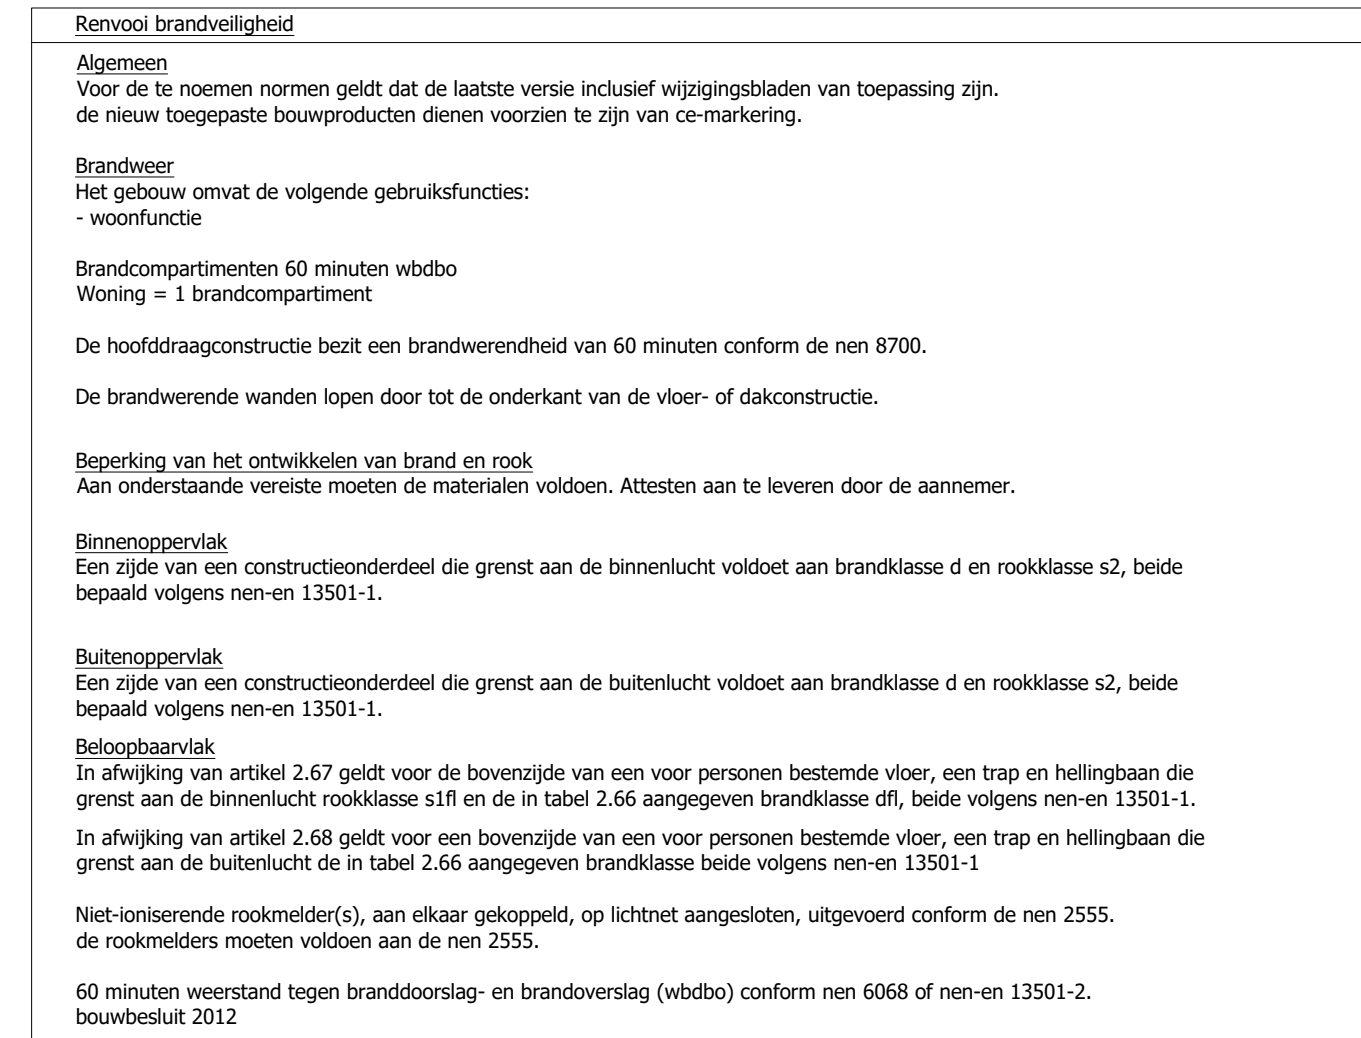

- Geluidvering dient te voldoen aan afdeling 3.1 artikel 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 van het bouwbesluit 2012.
- Voorzieningen voor elektriciteit conform NEN 1010.
- Drinkwatervoorziening conform NEN 1006.
- Warmwatervoorziening conform NEN 1005.
- De vloeren van toiletruimte te voorzien van een waterdichte vloerafwerking.
- De wanden van toiletruimte te voorzien van een waterdichte
- waterdichting tot een hoogte van minimaal 1,2m rondom.
- De vloeren badruimte te voorzien van een waterdichte vloerafwerking.
- De wanden van badruimte te voorzien van een waterdichte wandafwerking tot een hoogte van minimaal 1,2m rondom en ter
- plaatse van douche over een lengte van 3,0 m tot een hoogte van minimaal 2,1m.
- Het plafond en eventuele wandafwerkingen op voornoemde punten moet, in
- in doucheruimte voldoende wettobestendig zijn.

- Vloerisolatie $R_c \geq 3,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Wandisolatie $R_c \geq 4,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Dakisolatie $R_c \geq 6,3 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Driedubbele beglazing, U waarde glas $\leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ en een ZTA waarde van tenminste 0,60
- $q_v; 10 \leq 0,4 \text{ dm}^3/\text{s.m}^2$

 Schoon metselwerk
 Porisosteent
 Beton
 Prefab beton
 Lichte scheidingswand, gips
 Isolatie
 Isolatie met gesloten cellen

	Toevoer ventilatielucht
	Afzuigpunt ventilatielucht
	Hemelwaterafvoer
	Entree
	Opstelplaats kooktoestel
	Mechanische ventilatie met wtw
	Warmtepomp

	Meterkast
	Dilatatie metselwerk
	Rookmelder conform NEN 2555
	Brandcompartiment
	30 minuten WDBO
	60 minuten WDBO

Architect BNA | Raadhuisstraat 22, 1474HG Oosthuizen | 0299 397 516

teknr. BA-01